

# HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA BJELOVAR  
43000 BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5

POGON KRIŽEVCI  
48260 KRIŽEVCI, TRG SV.FLORIJANA 3

Republike Hrvatske		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Primljeno:	02	07.07.2011
Klasifikacijska oznaka		
Urudžbeni broj	Pril.	Vel.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA  
ISPOSTAVA KRIŽEVCI  
I. Z. DIJANKOVEČKOG 18/I (PP 89)  
48260 KRIŽEVCI

NAŠ BROJ I ZNAK: VA

Ur. broj: 400602-7027/2011

Datum: 07.07.2011.

BZ: 400602-110625-0011

VAŠ BROJ I ZNAK:

2137/1-06/203-11-03

UP-I-350-05/11-02/58

Datum: 04.07.2011.

DATUM:

26.07.2011.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIŽEVCI, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

## PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 400602-110625-0011

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI, DRAGE GRDENIČA 7, OIB: 87214344239

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

( vrsta objekta: ostala građevina, Crpna stanica "Veliki Potočec" )

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

VELIKI POTOČEC, VELIKI POTOČEC B.B., k.č. 4651, k.o. Križevci  
uz sljedeće uvjete:

### I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

### II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI

#### III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: stup NN mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Veliki Potočec
2. Napajanje iz TS: 10(20)/0,4 kV Veliki Potočec (TP 2402)  
izvod: II NN izlaz prema Križevcima
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni  
tipiziranim kabelom XP 00-A 4x25 mm2 do SKPMO-a
5. Priključna snaga: 22,08 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi
8. Način korištenja snage i energije: kontinuirano, 0-24 h

9. Predvidivo vrijeme priključenja: nakon realizacije EES
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži: 120 dana
11. Mjesto predaje električne energije: na odlaznim stezaljkama glavnih osigurača u SKPMO-u
12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	Crpna stanica "Veliki Potočec"	22,08	3	NN - poduzetništvo	brojilo rad. ener. 4 tar. 3 fazno - elektroničko	OSO 3x32 A

**OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori**

13. Mjermu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjermi ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.  
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.

#### IV. EKONOMSKI UVJETI

- Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
- U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

#### V. OSTALI UVJETI

- Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
- Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine. Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
- Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
- Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

**VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5 pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: VUČKOVIĆ ALEKSA

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS

Miro Totgergell, dipl.ing.el.

Predmet : **Utvrđivanje posebnih uvjeta građenja**

Križevci, 28.07.2011.

Naš znak: 120/001/jf

**KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.**  
**KRIŽEVCI**

 Primljeno dana: 01.08.2011

 Uredžbeni broj: 1185/2011
**URED DRŽAVNE UPRAVE KOPRIVNIČKO-**  
**-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**
**Upravni odjel za prostorno uređenje**  
**gradnju i zaštitu okoliša**  
**Ispostava Križevci**
**48260 KRIŽEVCI**

I.Z. Dijankovečkog 18

Republika Hrvatska		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,		
gradnju i zaštitu okoliša, ispostava u Križevcima		
Primljeno: <b>01-08-2011</b>		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.

Na temelju vašeg dopisa Klasa: UP-I-350-05/11-02/58; Ur.broj 2137/1-06/203-11-03, od 18.07.2011. i traženja posebnih uvjeta građenja za izdavanje **lokacijske dozvole za gradnju SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE „KRIŽEVCI“ PODSUSTAV „KRIŽEVCI-SJEVEROISTOK“ IZGRADNJA CRPNE STANICE VELIKI POTOČEC** na temelju priloženog idejnog projekta 2631/3, EVV 44-2010 od ožujak 2011., izrađenog po „Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o. za projektiranje“, a povodom zahtjeva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, ovim dokumentom izdajemo slijedeće uvjete građenja, koji se moraju ispoštovati u glavnom, odnosno izvedbenom projektu.

Pregledom raspoložive dokumentacije utvrđeno je da na prostoru planirane gradnje CRPNE STANICE VELIKI POTOČEC ima uličnog plinovoda.

Ulični plinovod ukopan je po putnom jarku a kućni priključci priključeni su na glavni plinovod pod kutom od 90° na lijevu i desnu stranu.


Prema našoj procjeni na mjestu planirane gradnje crpne stanice nebi trebalo doći do neposrednog dodira sa plinovodom a ako dođe mora se poštivati minimalni razmak 1. metar od plinovoda.

1. Prije početka radova izvođač mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo izašli na mjesto radova i točno locirali plinovodne instalacije na mjestima križanja odnosno približavanja vodovoda plinovodu.
2. Ukoliko se investitor-izvođač radova ne pridržava navedenih uvjeta, snosit će materijalnu i krivičnu odgovornost za eventualnu štetu i posljedice nastale tijekom rada, a i sve štete kao posljedice nepridržavanja ovih uvjeta
3. Ovi posebni uvjeti građenja koriste se u postupku ishodaenja lokacijske dozvole i vrijede dvije godine od dana izdavanja.
4. U slučaju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta, investitor se obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.

5. Na temelju ovih uvjeta ne smije se početi sa gradnjom , već je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

RADNIK – PLIN d.o.o.

Direktor:  
Josip Furmeg

  
RADNIK – PLIN d.o.o.  
za opskrbu  
i distribuciju plina  
Križevci, Ul. kralja Tomislava 45

Dostaviti:

- Naslovu
- Pismohrana
- ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KRIŽEVCI

**Upravni odjel za stambeno  
komunalne djelatnosti**

KLASA: 350-01/11-01/13

URBROJ: 2137/02-02/3-11-3

Križevci, 23.09.2011.

**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša**

**Ispostava Križevci**

Na temelju vašeg zahtjeva KLASA: UP-I-350-05/11-02/58, URBROJ: 2137/1-06/203-11-03, od 09.09.2011. ovaj Upravni odjel daje za nerazvrstane ceste

**POSEBNE UVJETE GRADNJE**

građevine: **Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci", Podsustav "Križevci- sjeveroistok", IZGRADNJA CRPNE STANICE VELIKI POTOČEC**, Broj projekta i broj mape: 50-3-3/11, MAPA 1, Zajednička oznaka projekta: 2631/3, EVV 44-2010, Projektant: Rahela Greta Nervo, ing. građ., Tvrtka : PROSTOR d.o.o. Bjelovar , Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Komisionar: Hrvatske vode Zagreb, od ožujka 2011. i to:

1) Može se izvršiti zahvat u prostoru prema gore navedenom idejnom projektu za izdavanje lokacijske dozvole.

2) Na crpnoj stanici ,u zoni okolnog terena, mora biti vidljiv smo LŽ poklopac, za teško prometno opterećenje. Posebno obratiti pozornost na sabitost materijala oko vanjskih zidova građevine, sve u skladu s pravilima struke.

3) Ne smije se poremetiti odvodnja ceste i okolnog zelenog cestovnog pojasa.

4) Izraditi elaborat regulacije prometa .

5) Početak radova prijaviti komunalnom redarstvu Grada Križevaca

6) Sve cestovne i zelene površine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.

7) Sve eventualne štete i posljedice nastale po ovom zahvatu osobama i stvarima idu na teret investitora ( izvođača).



PROČELNIK:

Andelko Nervo, dipl. org. rada

U. Z.

27 -07- 2011



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
**POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA**  
**ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA**  
**INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA**

NEKLASIFICIRANO  
 3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM

Broj: 511-06-04/5-140-125/2-11. III  
 Koprivnica, 20. srpnja 2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
 gradnju i zaštitu okoliša  
 Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Gradnja crpne stanice „Veliki Potočec“

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara  
 - daje se

Veza: Vaš dopis Klasa: UP-I-350-05/11-02/58,  
 Urbroj: 2137/1-06/203-11-03  
 zaprimljeno 20.07.2011. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u Idejni projekt T.D. 50-3-3/11, mapa 1, od ožujka 2011.godine, izrađen po PB „Prostor“ d.o.o. iz Bjelovara, navedene građevine na kat. čest. br. 4651 k.o. Križevci, utvrđeno da JE isti USKLAĐEN s posebnim propisima iz područja zaštite od požara.

S poštovanjem,

VODITELJ INSPEKTORATA  
 UNUTARNJIH POSLOVA :

Dostavljeno:

1. Koprivničko-križevačka županija  
 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
 gradnju i zaštitu okoliša  
 Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje





**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA  
I SOCIJALNE SKRBI**

27-07-2011

Uprva za sanitarnu inspekciju  
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju  
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku  
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju  
Ispostava Križevci

Klasa: 540- 02 / 11 - 03 / 7503

Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.

Križevci, 25. 07. 2011.

Viši sanitarni inspektor, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju, Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci, , rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Koprivničko – križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša- Ispostave Križevci, Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 58, Ur. broja: : 2137 / 1 -6/203-11-03. , od 18.07. 2011. godine, zaprimtog, 21. 07. 2011. godine, na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88 / 2010. ), a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09 ) ), utvrđuje slijedeće

**SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE**  
**za gradnju crpne stanice Veliki Potočec za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda**  
**naselja „SJEVEROISTOK „ Križevci**

1. Lokacija buduće građevine biti će na kat. čestici br: 4652 . k.o. Križevci
  2. Uvidom u Idejni projekt građenja predmetne građevine koji je dostavljen uz zahtjeva podnositelja, broj: 50-3-3 / 11. ( mapa 1 ) a koji je izrađen po ovlaštenoj pravnoj osobi Dippold § Gerold HIDROPROJEKT 91. d.o.o. Brezovica, Desprimska kbr. 8., utvrđeno je da lokacija buduće građevine ispunjava sanitarno – tehničke uvjete .
  3. Predmetna građevina u prostoru se mora izgraditi od čvrste vodonepropusne građevinske tvari sa dovoljnom zapreminom za prijam i odvodnju otpadnih voda naselja „SJEVEROISTOK „ grada Križevci te mora imati pokrovnu vodonepropusnu deku i riješeno na pokrovnoj deci odzračivanje ( sve sukladno posebnom proračunu koji mora sadržavati glavni projekt izgradnje buduće građevine)
- Crpna stanica sa dovodnim i odvodnim cijevima otpadnih kanalizacijskih voda mora biti funkcionalno spojena sa glavnim kolektorom odvodnje otpadnih voda grada Križevci a prijelaz ispod potoka Vrtlin mora biti funkcionalan i siguran od eventualnih bujičnih oborinskih voda.
- Investitor, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, D. Grdenića kbr. 7., mora dokazati prije izdavanja uporabne dozvole za korištenje predmetne građevine, da su zidovi, pod i pokrivna deka crpne stanice izgrađeni od vodonepropusne građevinske tvari ( betona ) kao i sve dovodne i odvodne cijevi otpadnih voda

**DOSTAVITI**

Podnosiocu zahtjeva X2.

2. Pismohrana – o v d j e





Hrvatski Telekom d.d.  
 Odjel za mrežnu infrastrukturu i dokumentaciju  
 Slavonska avenija 6/VIII., 10 000 Zagreb  
 Telefon: +385 1 4917-200  
 Telefaks: +385 1 4917-118

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje,**  
**gradnju i zaštitu okoliša**  
**Ispostava Križevci**

**48260 KRIŽEVCI**  
**I. Z. Dijankovečkog 18**

Vaš znak  
 Naš znak  
 Telefon  
 Datum  
 Nastavno na

T4.5-77197/11

08.08.2011.

**Gradnja crpne stanice VELIKI POTOČEC.**

**Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, D. Grdenića 7**  
**- tk kapaciteti : uvjeti zaštite**

Republika Hrvatska		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-08/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,		
gradnju i zaštitu okoliša, ispostava u Križevcima		
Primljeno: 16-08-2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Temeljem Vašeg zahtjeva, klasa: UP-I-350-05/11-02/58, ur. broj: 2137/1-06/203-11-03 od 18. srpnja 2011. godine te uvidom u dostavljeni idejni projekt, izdajemo Vam slijedeće uvjete:

- U interesu zaštite naše infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije tk kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se dobiti uvidom na terenu.
- Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudžbenice na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.
- Primijeniti pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09 i 39/11).
- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vršiti bez našeg odobrenja. Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehničko rješenje izmicanja s dinamikom izvođenja.
- Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja tk kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

Hrvatski Telekom d.d.  
 Adresa: Savska cesta 32, 10 000 Zagreb  
 Kontakti: telefon: +385 1 491-1000; faks: +385 1 491-1011;  
 Internet: www.t.ht.hr

Poslovna banka: 2360000-1101310875 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560  
 Nadzorni odbor: G. Kerkhoff – predsjednik  
 Uprava: I. Mudrinić – predsjednik, D. Dogan, B. Poldrugač, B. Skaramuča, I. Jolić Šimović, J. Buse  
 Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;  
 temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;  
 nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

Datum 08.08.2011.

Za


Strana 2.

- Troškovi iskolčenja, zaštite, izmještanja, kao i moguće štete na tk kapacitetima terete investitora (članak 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama »Narodne novine«, br. 73/08.).

- Oštećenje tk kapaciteta iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, »Narodne novine«, br. 32/93.).

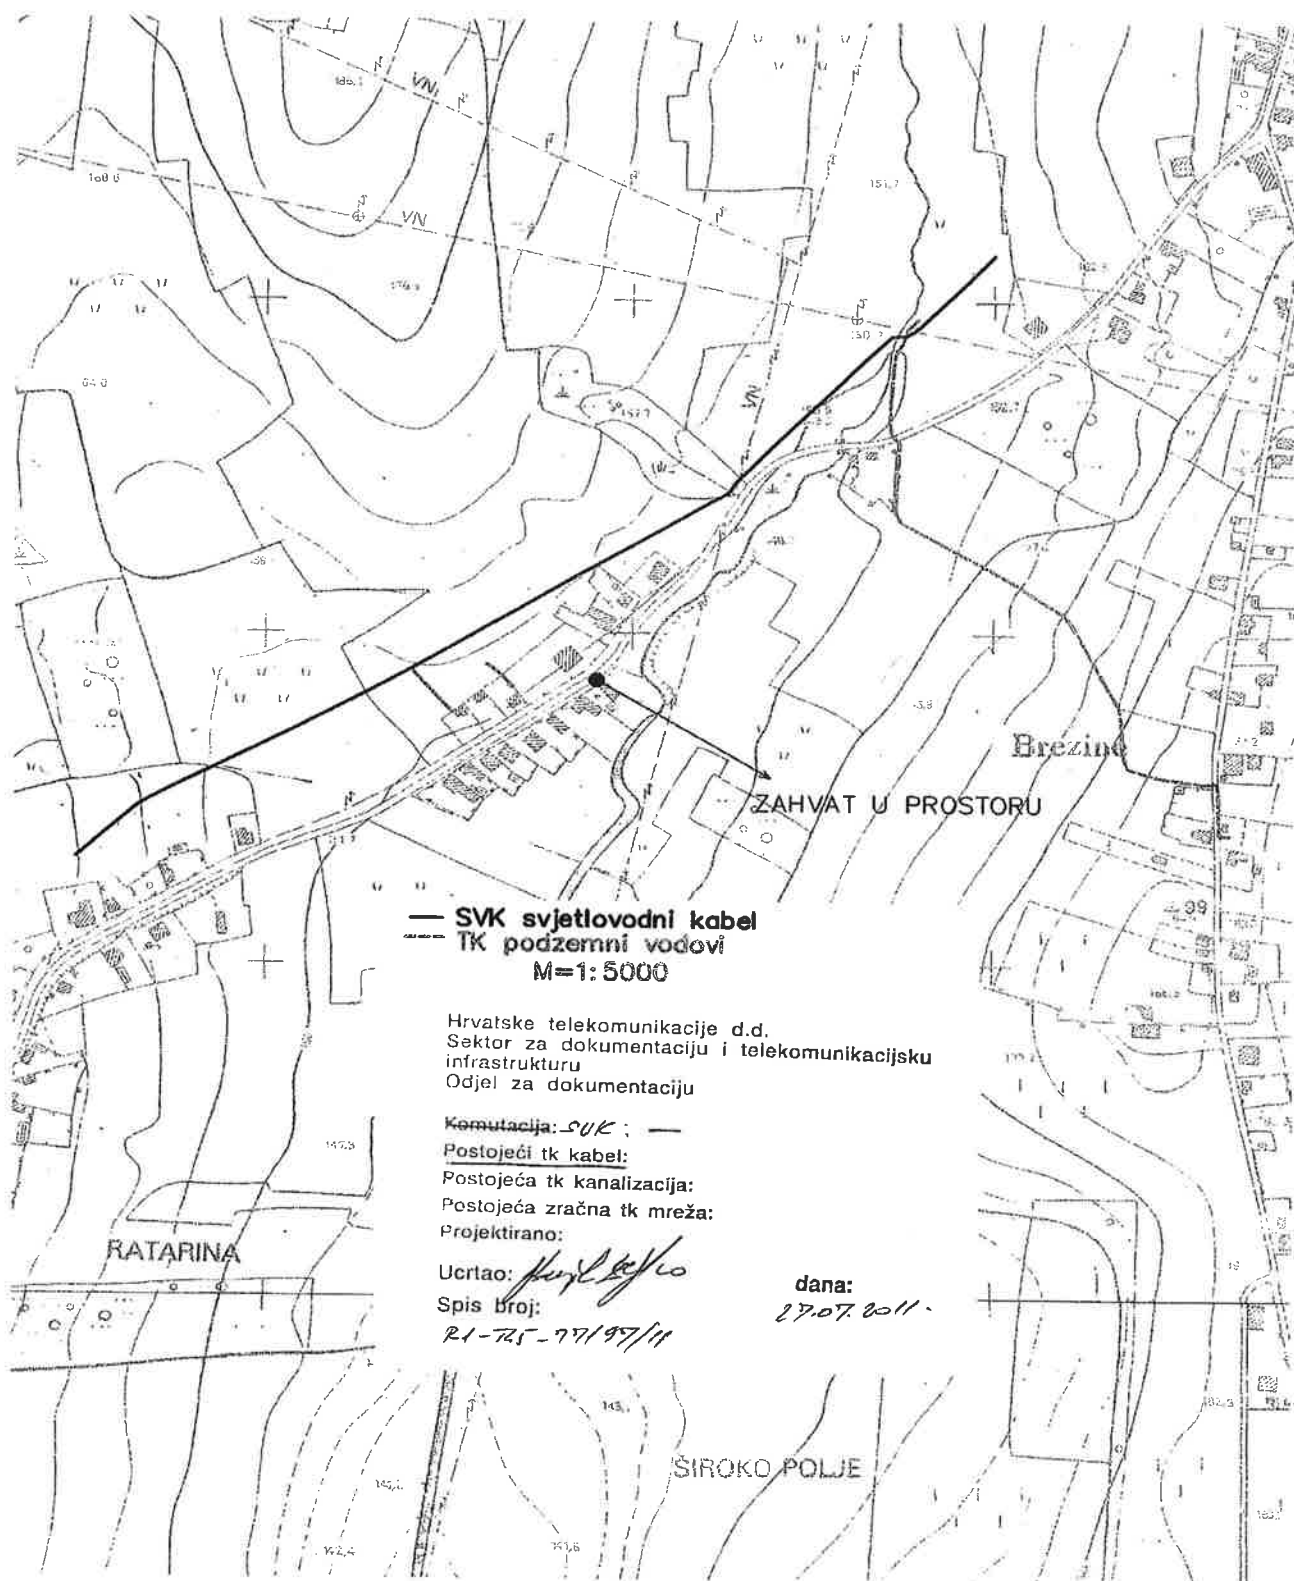
- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S poštovanjem,

*M.G.*  
p.o. Direktor Odjela za mrežnu  
infrastrukturu i dokumentaciju  
  
Milan Gjuranic, dipl.ing.

Privitak:

- situacija tk kapaciteta x1
- idejni projekt x1





**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**  
**Koprivničko-križevačke županije**  
 48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3

Žiro-račun: 2386002-1100513907  
 Matični (porezni) broj: 1286986  
 OIB: 16406615746  
 www.zuc-kc.hr

Telefon: (048) 711-208  
 Telefax: (048) 711-209

E-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr

KLASA:340-09/11-03/153  
 UR. BROJ: 2141-376-06-774-5-2  
 Križevci, 11.07.2011.

Županijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, Križevci, I.Z. Dijankovečkog 3, na temelju čl. 37. stavak 1 Zakona o javnim cestama (N.N. br. 180/2004, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10), povodom zahtjeva Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci (Klasa: UP-I-350-05/11-02/58, Ur. Br.: 2137/1-06/203-11-03), a u predmetu utvrđivanja Posebnih uvjeta građenja, utvrđuje:

## POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se Posebni uvjeti građenja za gradnju crpne stanice „Veliki Potočec“ (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije „Križevci“), na javnoj cesti, odnosno unutar zaštitnog pojasa javne ceste Ž 2210 za investitora „Komunalno poduzeće“ d.o.o., D. Grdenića 7, Križevci.
2. Posebni uvjeti su:
  - (2.1) Crpnu stanicu smjestiti van cestovnog zemljišta (cestovno zemljište definirano je čl. 3. Zakona o javnim cestama N.N. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10).
  - (2.2) Na lokaciji gdje zbog postojećih objekata ili instalacija, crpnu stanicu nije moguće smjestiti van cestovnog zemljišta, crpna stanica se može projektirati u cestovnom zemljištu sa uvjetima sanacije, i to:
    - a) Ako se crpna stanica smješta u cestovnom jarku ne smije se narušiti sistem odvodnje oborinskih voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvršiti na način da se izvrši nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka granulacije 30 – 60 mm sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje izvršiti do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je potrebno i izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora na pokrovnoj ploči u cestovne jarke. Otvor (za ulazak osoba) na pokrovnoj ploči postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj koji je udaljeniji od ceste).
    - b) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste širine maksimalno 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova (oko crpne stanice) mora se izvršiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka uz vlaženje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti  $Me=80 \text{ MN/m}^2$  do kote 21,00 cm niže od kote nivelete ceste. Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju debljine 15,00 cm te staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm odnosno do razine postojećeg asfalta. Zatim je potrebno izvesti polaganje asfalta BNHS 0/11 debljine 4,00 cm i preko rova u koji je smještena crpna stanica i preko cjelokupne širine kolnika javne ceste. Pokrovna ploča mora biti u razini sa betonskom stabilizacijom. Potrebno je izvršiti obnovu horizontalne signalizacije ako je postojala.
    - c) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste širine veće od 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u srediti prometne trake javne ceste. Sanacija rova (oko crpne stanice) mora se izvršiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka uz vlaženje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti  $Me=80 \text{ MN/m}^2$  do kote 21,00 cm

niže od kote nivelete ceste (ako je postojeći kolnik izveden u dva sloja asfalta onda 26,00 cm). Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju debljine 15,00 cm. Zatim je potrebno po sredini kolnika izvršiti rezanje asfalta (ravan rez), vađenje starog asfalta, potrebno dodatno nasipavanje, vlaženje i sabijanje te preko rova i prometne trake staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm (ako je postojeći kolnik izveden u dva sloja asfalta onda BNS 0/16 debljine 7,00 cm i BNHS 0/11 debljine 4,00 cm) odnosno do razine postojećeg asfalta na drugoj prometnoj traci. Pokrovna ploča mora biti u razini sa betonskom stabilizacijom. Potrebno je izvršiti obnovu horizontalne signalizacije ako je postojala.

- d) Ako je makadamski kolnik javne ceste širine maksimalno 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova mora se izvršiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka (do razine postojeće nivelete ceste) uz vlaženje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti  $Me=80 \text{ MN/m}^2$ . Potrebno je dodatno obratiti pažnju na dobro sabijanje oko okana. Otvor za ulazak osoba mora biti u razini sa postojećom niveletom ceste.
- e) Ako je makadamski kolnik javne ceste širine veće od 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini prometne trake javne ceste. Sanacija rova mora se izvršiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka (do razine postojeće nivelete ceste) uz vlaženje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti  $Me=80 \text{ MN/m}^2$ . Otvor za ulazak osoba mora biti u razini sa postojećom niveletom ceste.

(2.3) Ventilacijske odzračnike nije dozvoljeno izvoditi u kolniku javne ceste.

(2.4) Ormariće za struju koja je potrebna za rad crpne stanice nije dozvoljeno smještati u kolniku, bankini i cestovnom jarku.

2.5. U slučaju pod 2.2. investitor je dužan regulirati odnose sa Županijskom upravom za ceste u skladu sa pravilnicima kojima se regulira građenje unutar cestovnog zemljišta.

2.8. Za sva oštećenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi) koja nastanu kod izvođenja radova na polaganju crpne stanice, investitor je dužan preko izvođača izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

3. Tehnička dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrđenim Posebnim uvjetima građenja.

4. Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti Županijskoj upravi za ceste tehničku dokumentaciju radi njene ovjere usklađenosti s Posebnim uvjetima građenja.

5. Najkasnije 10 dana prije izvođenja radova unutar cestovnog zemljišta investitor je dužan od nadležne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvođenje radova uz javnu cestu sukladno Zakonu o javnim cestama čl. 39., 40. i 41. (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10), uz dostavu Potvrde Glavnog projekta.

6. Za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne dokumentacije iz točke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvođenja radova i podatke o izvođaču radova.

7. Troškove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

Dostaviti:

1. Podnositelj zahtjeva,
2. Arhiva ovdje



Kresimir Janach, dipl.ing.prom.

+



REPUBLIKA HRVATSKA  
**KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
 gradnju i zaštitu okoliša  
 Ispostava Križevci

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/58

Urbroj: 2137/1-06/203-11-03

Križevci, 18. 07. 2011.

### Z A P I S N I K

sastavljen u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Križevci,

prilikom **UVIDA u Idejni projekt 50-3-3/11, mapa 1** (ZOP 2631/3, EVV 44-2010), izrađen u ožujku 2011. god. po ovlaštenom Projektnom poduzeću Prostor, d.o.o. za inženjering, trgovinu i usluge, Bjelovar – ovlašteni projektant Rahela Greta - Nervo, ing. građ. (G 1980), za crpnu stanicu Veliki Potočec (u trasi kanalizacije Podsustav Križevci – sjeveroistok).

Dana 18. 07. 2011. god. je, po pozivu od 04. 07. 2011. u prostorijama ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 18, I kat, soba br. 2, održan UVID u Idejni projekt T.D. br. 50-3-3/11, mapa 1, izrađen u ožujku 2011. izrađen po projektnom poduzeću „Prostor“, d.o.o. za inženjering, trgovinu i usluge, Bjelovar

Uvid u Idejni projekt je započet u 11,03 sati.

#### Uvidu su prisustvovali :

1. za „Hrvatske vode“, VGO Sava, Služba zaštite voda, Zagreb - Miroslav Matković, dipl. ing. građ.
2. predstavnik investitora „Komunalno poduzeće“, d.o.o. Križevci - Kozarić Darko, dipl. ing. kult. teh.
3. za projektno poduzeće „Prostora“ - projektant odsutan,
4. voditeljica postupka : stručni suradnik u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Ispostava Križevci - Brankica Knok-Sačarić, ing. građ.

Posebni uvjeti drugih pravnih osoba i javnih poduzeća, koji su potrebni po posebnim propisima, slijedom koji su dolje navedeni, su zatraženi pozivom na uvid u Idejni projekat, čija dostava je bila uredna, ali se njihovi predstavnici nisu odazvali na uvid, već im je poštom poslana dokumentacija – predmetni Idejni projekt, pa će temeljem njega i nakon uvida u isti, svoje mišljenje i posebne uvjete izraziti u pismenom obliku.

Druga javna poduzeća od kojih su zatraženi posebni uvjeti i mišljenja su:

- HEP-a, Distribucija d.o.o., DP „Elektra“ Bjelovar – Pogon Križevci, Križevci, Trg Sv. Florijana br. 3

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/58

- 2 -

- MUP Koprivničko-križevačke županije – Inspekcija zaštite od požara, Križevci, Grdenićeva ulica kčbr. 3,
- Uprava za sanitarnu inspekciju , Odsjek za Koprivničko-križevačku županiju, ul. I. Z. Dijankovečkog 12,
- Županijska uprava za ceste Koprivničko-Križevačke županije, ulica I. Zakmardija Dijankovečkog broj 3, Križevci,
- jedinice lokalne uprave i samouprave – Grad Križevci,
- predstavnik podnositelja zahtjeva - „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci,
- predstavnik projektnog poduzeća - Prostor , d.o.o. Bjelovar, ul. B. Papandopula 16,
- „Radnik- plin“ d.o.o. Križevci , ul. K. Tomislava 45,

Predstavnik Hrvatskih voda, VGO Sava, Služba zaštite voda, Zagreb, daje slijedeće mišljenje:

- Idejni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o vodama i pratećim pravilnicima .
- Kod izvođenja radova na vodnom dobru , investitor je dužan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda , koje će obavijestiti 10 dana prije početka izvođenja predmetnih radova .
- Investitor je dužan na tehničkom pregledu predstavniku Hrvatskih voda dostaviti jedan primjerak projektne dokumentacije i geodetski snimak izvedenog stanja .
- U glavnom projektu je potrebno priložiti mišljenje Ispostave VGI Česma -Glogovnica , Bjelovar, o utjecaju predmetne građevine na vodne građevine s kojima je u neposrednom doticaju .

Zapisnik je pred svim prisutnima pročitao, na njega nije bilo primjedbi, te se zapisnik zaključuje i potpisuje kako slijedi.

Uvid je završen u 12,30 sati .

PRISUTNI (vlastoručni potpis )

1. Za „Hrvatske vode Zagreb“

2. za investitora -

3. za projektanta - odsutan.

4. za Upravni odjel prostornog uređenja -

VODITELJ ICA POSTUPKA  
Knok-Sačarić Brankica, ing. građ.

