

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

**ELEKTRA BJELOVAR
POGON KRIŽEVCI**

48260 Križevci
Trg Sv. Florijana 3

TELEFON • 048 720 111 •
TELEFAKS • 048 720 100 •
POŠTA • 48260 • SERVIS
ŽIRO RAČUN • 2340009-1410077732

NAŠ BROJ I ZNAK 400602-4002/2012-JR-2

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
KRIŽEVCI

Drage Grdenića 7
48260 Križevci

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVACI
2107/1-06/2 Uređeni odlet za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Javna agencija u Križevcima

Prilijenilo:	16-05-2012
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uredbeni broj	Pril. Vrij.
15	61 -

PREDMET Posebni uvjeti građenja

DATUM 10.05.2012.

Na temelju Vašeg zahtjeva 967/2012 od 04.05.2012. pregledana je dostavljena nam dokumentacija za zahvat u prostoru:

**Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području
„Grupni vodovod Križevci“ – cjelina 1, vodoopskrbna mreža područja Grada Križevaca
(IDEJNI PROJEKT ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE T.D. 2630/1)**

Pregledom Vaše dokumentacije i uvidom u našu tehničku dokumentaciju utvrdili smo:

- na području zahvata **postoje** naši zračni i podzemnih niskonaponski, te zračni i podzemni srednjenaponski elektroenergetski vodovi

Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

- udaljenost vodovodnih instalacija od stupova DV 10 kV i 35 kV mora biti **3,0 (tri) metra**, a u naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost vodovodnih instalacija od stupova DV 10 kV i 35 kV minimalno **1,0 (jedan) metar** mjereno od ruba rova vodovodnih instalacija
- udaljenost vodovodnih instalacija od stupova mreže 0,4 kV mora biti **2,0 (dva) metra**, a u naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost vodovodnih instalacija od stupova mreže 0,4 kV minimalno **1,0 (jedan) metar** mjereno od ruba rova
- križanje vodovodnih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu udaljenost od najmanje **0,3 m za napon do 250 V, te 0,5 m za više napone**. Ako to nije moguće potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima križanja zaštititi zaštitnom cijevi u dužini od **1,0 (jedan) metar** od osi kabela
- paralelno vođenje elektroenergetskih instalacija i vodovodnih instalacija dozvoljeno je uz minimalnu međusobnu udaljenost od **1,0 m za napon do 250 V, za napon 250 do 10000 V 2,0 m, za napon veći od 10000 V 3,0 m**.
- na mjestu preklapanja vodovodnih instalacija sa elektroenergetskim instalacijama, radovi se moraju izvoditi ručno, najmanje **1 (jedan) metar** od osi kabela sa lijeve i desne strane

ČLAN HEP GRUPE

- prilikom radova potrebno je obratiti pažnju i na eventualne niskonaponske priključke građevina i uzemljenja koji se sa stupova i samostojećih razvodnih ormara vidljivo spuštaju u zemlju da ne bi došlo do oštećenja istih
- prije bilo kakvih radova na vodovodnim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE instalacija obavijestiti minimalno **2 (dva) dana** prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar – Pogon Križevci radi detekcije i iskolčenja istih

Za eventualnu štetu na elektroenergetskom postrojenju prilikom izvođenja radova odgovoran je investitor. Nakon izrade projektne dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skladu s prethodno navedenim uvjetima tj. treba sadržavati tehnička rješenja izmicanja dijelova našeg postrojenja, koji su u području zahvata vodoopskrbne mreže. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne poremeti statička stabilnost našeg postrojenja. Tehničku dokumentaciju je potrebno dostaviti u HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar-Pogon Križevci radi izdavanja suglasnosti na projektnu dokumentaciju (geodetsku situaciju trase sa ucrtanim razmještajem stupova u digitalnom obliku (CD/DVD) u apsolutnim koordinatama u šestoj zoni).

Prilikom predaje zahtjeva za izdavanje suglasnosti na glavni projekt podnositelj je dužan HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar - Pogon Križevci dostaviti grafičke priloge glavnog projekta u digitalnom obliku – CD/DVD.

Po završetku radova investitor je dužan HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar - Pogon Križevci dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim mjestima križanja, paralelnog vođenja ili vođenja po istoj trasi vodoopskrbne mreže i njezinih priključaka sa našim elektroenergetskim postrojenjem u digitalnom obliku (CD/DVD) u apsolutnim koordinatama u šestoj zoni.

Napomena: - koristiti samo u informativne svrhe pošto navedene instalacije nisu geodetski snimljene

Prilog: - prikaz zračnih i podzemnih elektroenergetskih vodova u 5 lista na osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:10000 od 05/2011

Izradio:

Marijan Petrić, el. teh.



Rukovoditelj odjela za vođenje pogona
HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.
"Elektra" Bjelovar – Pogon Križevci

Jurica Rakamarje, dipl. ing. el.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
POSREDOVANJE
ELEKTROBJELOVAR

7

ČLAN HEP GRUPE



HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

"ELEKTRA" BJELOVAR-POGON KRIŽEVCI

TRG. SV. FLORIJANA 3, 48260 KRIŽEVCI

TEL +385 (0)48 720 111 FAX +385 (0)48 720 100

MAŠTER: 1:10000

PRELOG BR: 1

DATUM: 05/2012

UR. BR. BROJ TD: LIST BR. 2/5

400602-4022012-JR-2

NN mreža - 0.4 kV
SN mreža - 10 kV
SN mreža - 35 kV

PROJEKTANT: Jurica Rakamarić
dipl. ing. el.

Ovlašten inženjer elektroenergetike

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

SURADNIK: Bjelovar

CRTAČ: Marijan Petić, el. teh.

ODOBRILO: Jurica Rakamarić dipl. ing. el.

FAZA: POSEBNI UVJETI

INVESTITOR:

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

48260 Križevci, D. Grčenića, 7

OBJEKT:

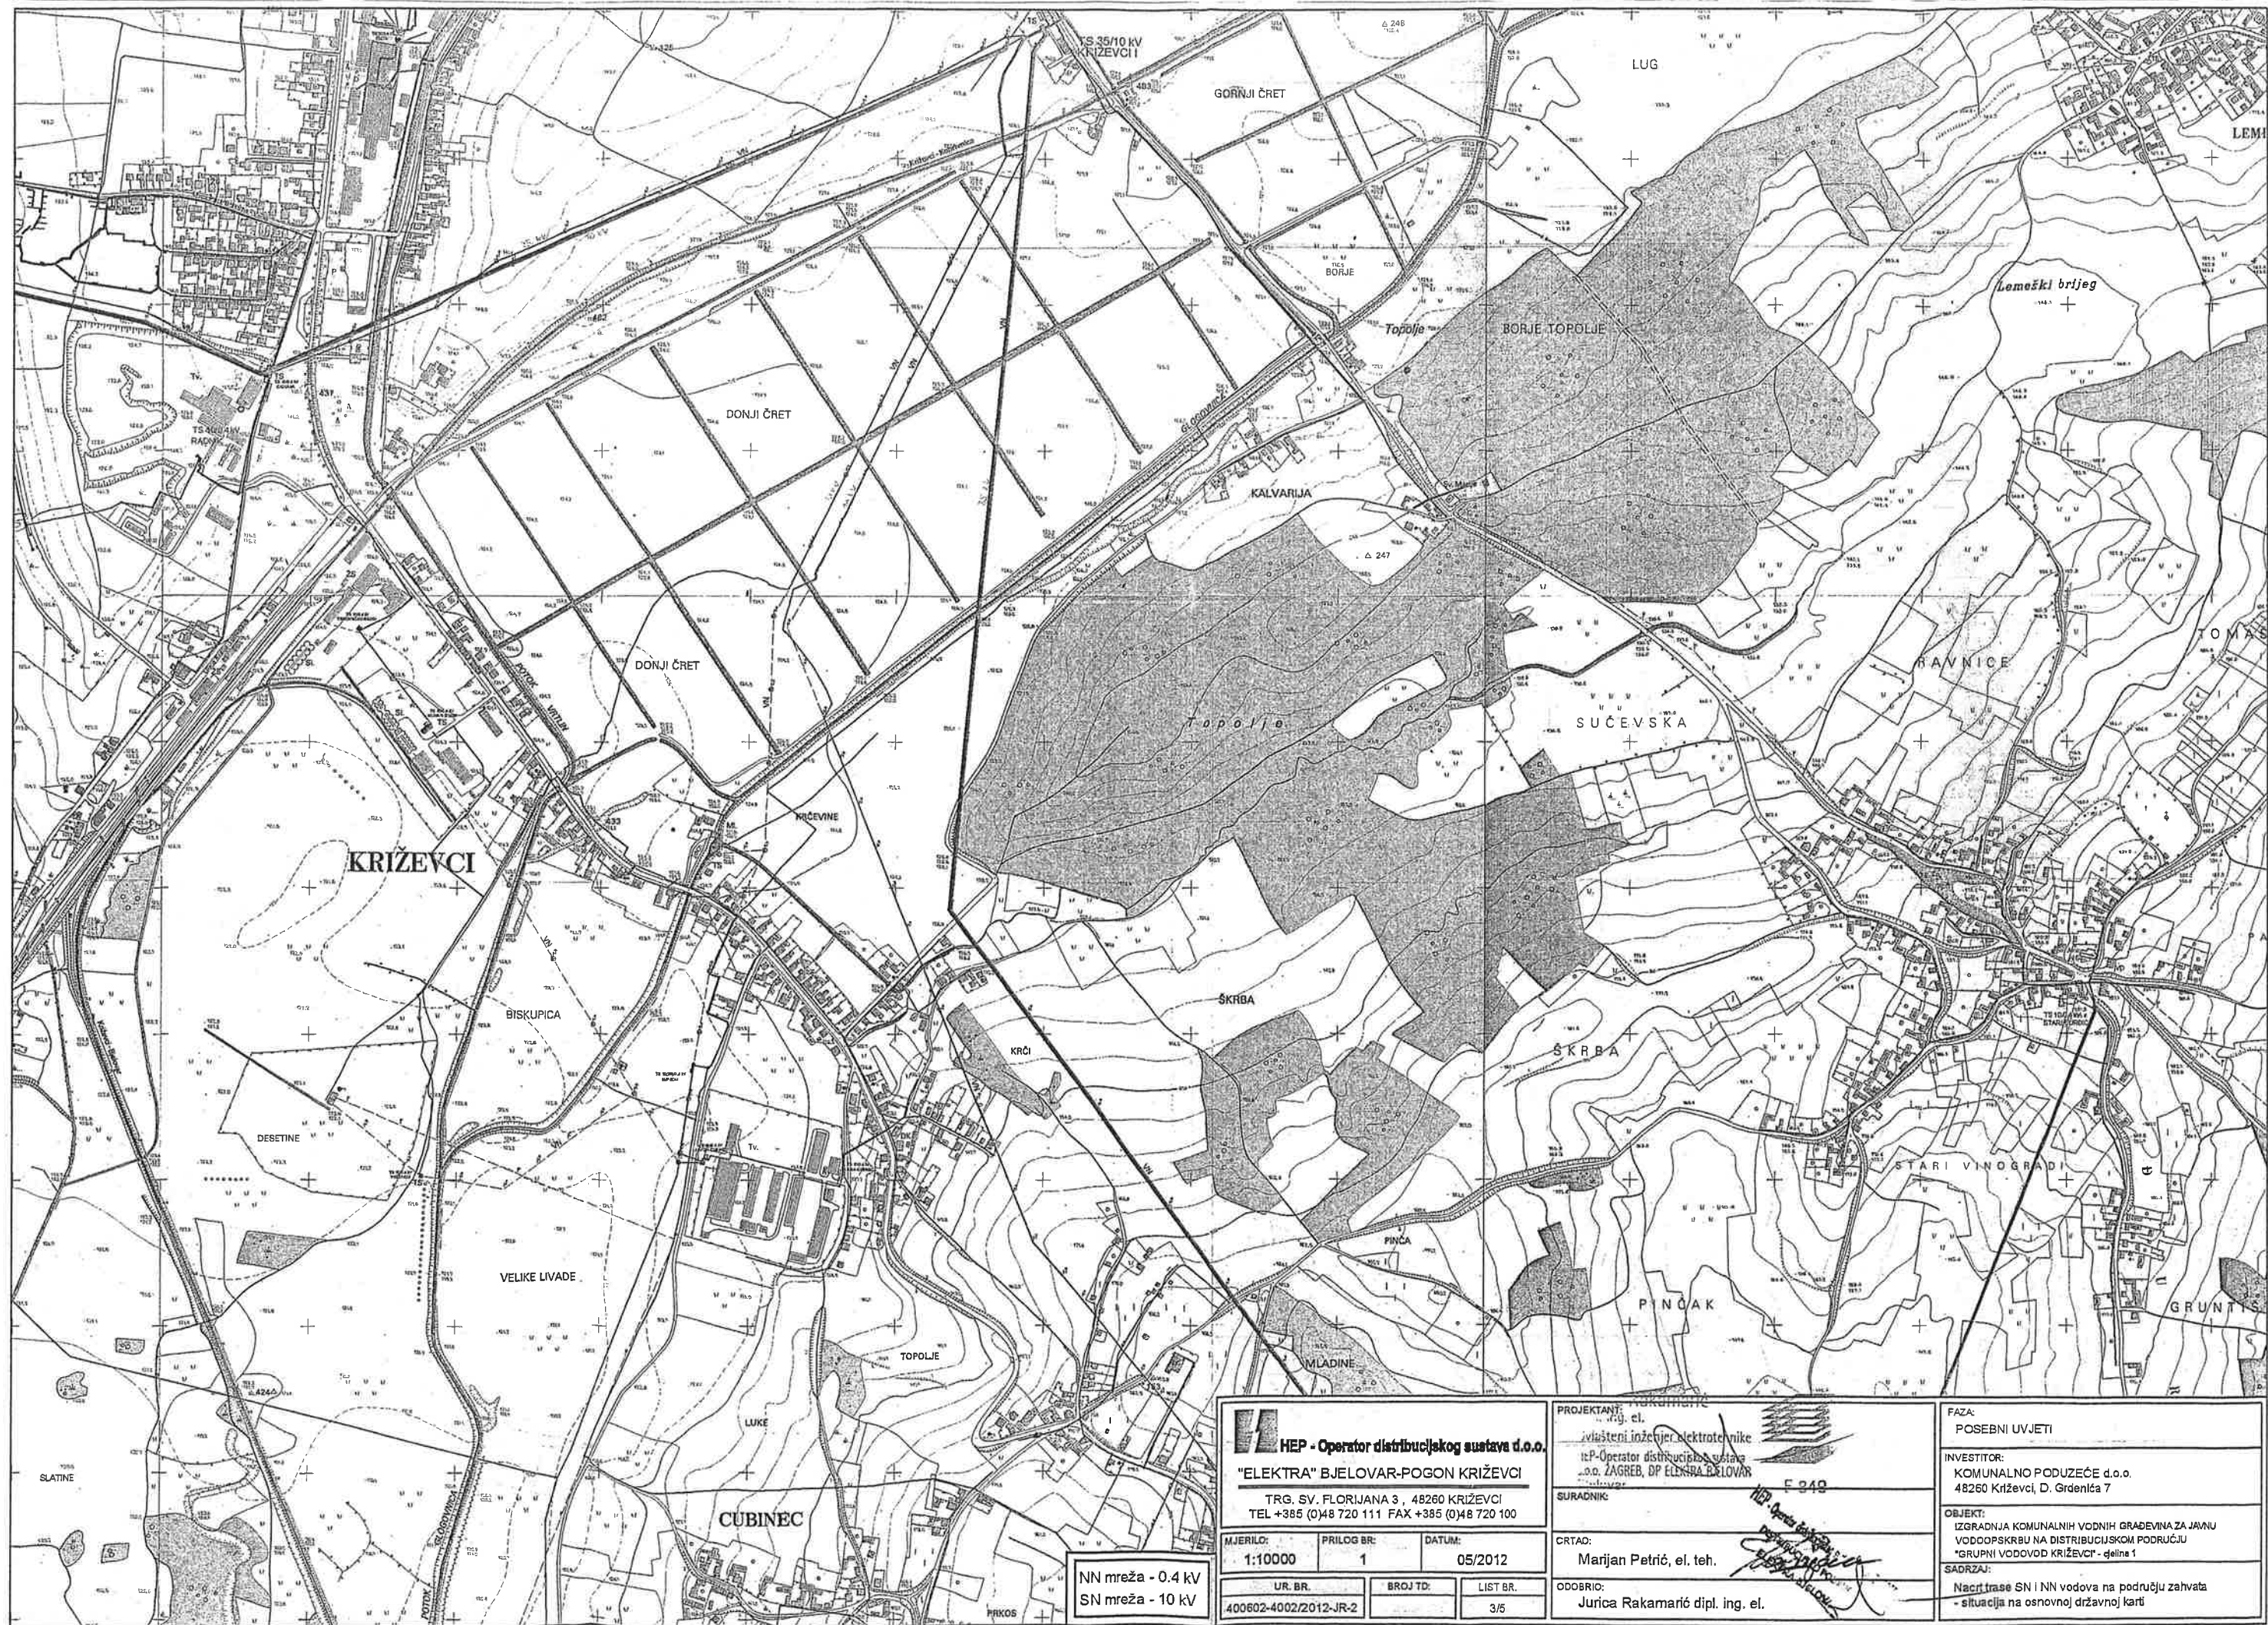
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU




WODOPOSREBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU

GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI - glava 1

SADRŽAJ:

Nacrt trase SN i NN vodova na području zatvata
- situacija na osnovnoj državnoj karti



 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.			PROJEKTANT:  F 349			FAZA: POSEBNI UVJETI		
"ELEKTRA" BJELOVAR-POGON KRIZEVCI			POSREDOVAČ:  F 349			INVESTITOR: KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. 48260 Krizevci, D. Grdenića 7		
TRG. SV. FLORIJANA 3, 48260 KRIZEVCI TEL +385 (0)48 720 111 FAX +385 (0)48 720 100			IZP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB, BP ELEKTRA BJELOVAR			OBJEKT: IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU "GRUPNI VODOVOD KRIZEVCI" - dijela 1		
SURADNIK:			CRTAO: Manijan Petrić, el. teh.			SADRŽAJ: Nacrt trase SN i NN vodova na području zahvata - situacija na osnovnoj državnoj karti		
ODOBRILO: Jurica Rakamarić dipl. ing. el.			ODOBRILO: Jurica Rakamarić dipl. ing. el.					
MJERILO: 1:10000			PRILOG BR.: 1			DATUM: 05/2012		
UR. BR.: 400602-4002/2012-JR-2			BROJ TD.: 3/5			LIST BR.: 3/5		

NN mreža - 0.4 kV
SN mreža - 10 kV



HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
"ELEKTRA" BJELOVAR-POGON KRIŽEVCI

TRG. SV. FLORIJANA 3, 48260 KRIŽEVCI
TEL +385 (0)48 720 111 FAX +385 (0)48 720 100

MJERILO: 1:10000
PRILOG BR: 1
DATUM: 05/2012

UR. BR. 400602-4002/2012-JR-2
BROJ TD. LIST BR. 4/5

PROJEKTIRAO: Kakamaric
dipl. ing. el.
Ovlašteni inženjer elektrotehnike
HEP-Operator distribucijskog sustava
d.o.o. ZAGREB, DP ELEKTRA BJELOVAR

CRTAO: Marijan Petrić, el. teh.
ODOBRIO: Jurica Rakamaric dipl. ing. el.

FAZA: POSEBNI UVJETI
INVESTITOR: KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
48260 Križevci, D. Grdenića 7
OBJEKT: IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRABEVINA ZA JAVNU
VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU
"GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI" - dijelom 1
SADRŽAJ: Nacrt trase SN i NN vodova na području zahvata
- situacija na osnovnoj državnoj karti



HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
"ELEKTRA" BJELOVAR-POGON KRIŽEVCI
TRG. SV. FLORIJANA 3, 48260 KRIŽEVCI
TEL +385 (0)48 720 111 FAX +385 (0)48 720 100

MJERILO: 1:10000	PRILOG BR: 1	DATUM: 05/2012
UR. BR. 400602-4002/2012-JR-2	BROJ TD:	LIST BR. 5/5

PROJEKTANT: **Marjan Petrić** dipl. ing. el.
Ovlašteni inženjer elektrotehnike
HEP-Operator distribucijskog sustava
d.o.o. ZAGREB, OP. ELEKTROENERGIJE
SARADNIK:
CRTAO: **Marjan Petrić**, el. teh.
ODOBRILO: **Jurica Rakamarić** dipl. ing. el.

FAZA:
POSEBNI UVJETI
INVESTITOR:
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
48260 Križevci, D. Grdenića 7
OBJEKT:
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU
VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU
"GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI" - dijela 1
SADRŽAJ:
Nacrt trase SN i NN vodova na području zahvata
- situacija na osnovnoj državnoj karti

Primljeno: 29-01-2013		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.



NEKLASIFICIRANO

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-07/2-13. III
Koprivnica, 23. siječnja 2013.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže Grada Križevaca –
cjelina 1.

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara
- daje se

Veza: Vaš dopis Klasa: UP-I-350-05/11-02/127,
Urbroj: 2137/1-06/205-12-24
zaprimljeno 23.01.2013. godine


U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u
Idejni projekt T.D. 2630/1, listopada 2011.godine, izrađen po PB „Dippold &
Gerold – Hidroprojekt 91“ d.o.o. iz Zagreba, navedene građevine na česticama
navedenim u Idejnom projektu, utvrđeno da JE isti USKLADEN s posebnim
propisima iz područja zaštite od požara.

VODITELJ INSPEKTORATA
UNUTARNJIH POSLOVA:

Dostavljeno:

- ① Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje





Predmet : Utvrđivanje posebnih uvjeta građenja

Križevci, 29.05.2012.

Naš znak: 105/001/jf

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
Drage Grdenića, 7.
48260 KRIŽEVCI

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	11-06-2012
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.
2137-356-05/11-02/127	06/2
B	1 -

Na temelju vašeg dopisa od 04.05.2012. i traženja posebnih uvjeta građenja za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju KOMUNALNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU „GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI“ cijelina 1. vodoopskrba mreža područja Grada Križevaca na temelju priloženog idejnog projekta 2630/1, od listopada 2011., izrađenog po „Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 D.o.o. za projektiranje“, a povodom zahtjeva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, ovim dokumentom izdajemo slijedeće uvjete građenja, koji se moraju ispoštovati u glavnom, odnosno izvedbenom projektu. Pregledom raspoložive dokumentacije utvrđeno je da će na trasi u pojedinim dijelovima Grada Križevaca doći do preklapanja i paralelnog vođenja vodovodne mreže sa distributivnom mrežom glede navedenog potrebno je obratiti pažnju na slijedeće:

1. Iskop rova za sustav vodovodne mreže na malim razmacima mora se vršiti pažljivo i ručno. Ovo se zahtijeva na mjestima uzdužnog polaganja i križanja sustava vodovoda i plinovoda.
2. Paralelni razmak sustava vodovodne mreže ne postavljati na udaljenost manju od 1. m od cijevi plinovoda.
3. Na mjestima križanja sustava odvodnje i plinovoda mora se poštovati minimalni razmak od najmanje 30 cm.
4. Zatrpavanje rova na mjestima gdje je za vrijeme gradnje vodovoda, plinovod ostao bez pješčanog omotača prilikom zatrpavanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i ručno ga podbiti pod plinovodnu cijev, a zatim zatrpati finim pijeskom 10 cm iznad tjemena cijevi i ručno nabiti. Ostatak rova se može napuniti do vrha sa materijalom iz iskopa, ali ga svakih 30 cm treba ručno nabijati.
5. Prije početka radova izvođač mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo izašli na mjesto radova i točno locirali plinovodne instalacije na mjestima križanja odnosno približavanja vodovoda plinovodu.
6. Ukoliko se investitor-izvođač radova ne pridržava navedenih uvjeta, snosit će materijalnu i krivičnu odgovornost za eventualnu štetu i posljedice nastale tijekom rada, a i sve štete kao posljedice nepridržavanja ovih uvjeta

7. Ovi posebni uvjeti građenja koriste se u postupku ishođenja lokacijske dozvole i vrijede dvije godine od dana izdavanja.
7. U slučaju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta, investitor se obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.
8. Na temelju ovih uvjeta ne smije se početi sa gradnjom, već je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

RADNIK – PLIN d.o.o.

Direktor:
Josip Furneg



Dostaviti:

- Naslovu
- Predsjednik Uprave
Mirko Habijanec dipl.ing.građ.
- Pismohrana
- ovdje



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Koprivničko-križevačke županije
48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3
Republika Hrvatska

Žiro-račun: 2386002-1100513907
Matični (porezni) broj: 1286986
OIB: 16406615746
www.zuc-kc.hr

Telefon: (048) 711-208
Telefax: (048) 711-209

KLASA:340-09/12-03/92

UR. BROJ: 2141-376-06-5

Križevci, 27.04.2012.

KOPRIVNIČKO-KRIZEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

E-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr

Primljeno: 02-05-2012		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
8-5-235-05/11-02/127	06/2	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
12	1	-

Županijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, Križevci, I.Z. Dijankovečkog 3, na temelju Zakona o cestama (N.N. br. 84/11), čl. 55. stavak 1, povodom zahtjeva Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci (Klasa: UP-I-350-05/11-02/127 Ur. Br.: 2137/1-06/205-12-10), a u predmetu utvrđivanja Posebnih uvjeta građenja, utvrđuje:

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se Posebni uvjeti građenja za izgradnju vodoopskrbne mreže na području grada Križevaca (cjelina br. 1), na javnoj cesti, odnosno unutar zaštitnog pojasa javne ceste L 26065, L 26069, L 26138 i L 26139 za investitora "Komunalno poduzeće" d.o.o., D. Grdenića 7, Križevci.

2. Posebni uvjeti su:

2.1. Instalacije smjestiti van cestovnog zemljišta (cestovno zemljište definirano je čl. 4. Zakona o cestama N.N. 84/11).

2.2. Na dionicama gdje zbog postojećih objekata ili instalacija, instalacije nije moguće smjestiti van cestovnog zemljišta, instalacije se mogu projektirati u cestovnom zemljištu sa uvjetima sanacije, i to:

- Ako se instalacije smještaju u cestovnom jarku (na dubini od minimalno 0,80 m od kote nivelete dna cestovnog jarka punog profila) ne smije se narušiti sistem odvodnje oborinskih voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvršiti na način da se izvrši nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka granulacije 30 – 60 mm sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje izvršiti u cijeloj dubini rova do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je potrebno i izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora okana i hidranata u cestovne jarke. Otvore okana i hidrante postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj koji je udaljeniji od ceste).
- Ako se instalacije smještaju 1,00 m od ruba postojećeg kolnika (na dubini od minimalno 1,50 m od kote nivelete kolnika) sanaciju rova izvršiti na način da se izvrši nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje izvršiti u cijeloj dubini rova.

2.3. Dozvoljava se vješanje instalacija na konstrukciju mosta ako to njegovo stanje zadovoljava. U slučaju pojačanog održavanja mosta, investitor instalacija vješanih na most je dužan o svom trošku postupiti prema zahtjevima Županijske uprave za ceste.

2.4. Ne dozvoljava se polaganje instalacija i objekata (okna i sl.) u kolniku i bankini javne ceste.

2.5. Prijelaze javnih cesta izvesti bušenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote nivelete kolnika i 0,80 m kote nivelete dna cestovnog jarka. Bušenjem postaviti zaštitnu kolonu u širini ceste i

cestovnog zemljišta. Rov iz kojeg će se bušiti mora biti udaljen minimalno 2,00 m. Iznimno se dozvoljava prekop javnih cesta uz traženje posebne Suglasnosti i uz uvjete sanacije od Županijske uprave za ceste.

2.6. U slučaju pod 2.2. investitor je dužan u skladu s člankom 86. i 87. Zakona o cestama regulirati odnose sa Županijskom upravom za ceste Križevci.

2.7. Projekt treba sadržavati:

- a) prikaz dionica sa cestovnom stacionažom i udaljenostima od ruba kolnika,
- b) način izvođenja radova, mjere zaštite ceste i način sanacije iskopanog rova,
- c) prometnu signalizaciju za izvođenje radova,
- d) **geodetski elaborat iskolčenja trase instalacija na geodetskoj podlozi,**
- e) tabelarni prikaz dužine instalacija postavljenih u cestovno zemljište.

2.8. Za sva oštećenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi) koja nastanu kod izvođenja radova na polaganju instalacija, investitor je dužan preko izvođača izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

2.9. Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za potrebe gradilišta dođe do oštećenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala obavlja, investitor je dužan preko izvođača izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

3. Tehnička dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrđenim Posebnim uvjetima građenja.

4. Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti Županijskoj upravi za ceste tehničku dokumentaciju radi njene ovjere usklađenosti s Posebnim uvjetima građenja. Potrebno je dostaviti za potrebe Županijske uprave za ceste Izvod iz Glavnog projekta sa prikazom instalacija u pojasu županijskih i lokalnih cesta a mora sadržavati podatke iz točke 2.7..

5. Najkasnije 10 dana prije izvođenja radova unutar cestovnog zemljišta investitor je dužan od nadležne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvođenje radova uz javnu cestu sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11), čl. 25., 55. i 57., uz dostavu Potvrde Glavnog projekta i Elaborata iskolčenja.

6. Za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne dokumentacije iz točke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvođenja radova i podatke o izvođaču radova.

7. Troškove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.



Kresimir Janach, dipl.ing.prom.

Dostaviti:

1. Podnositelj zahtjeva,
2. Arhiva ovdje

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za upravljanje dokumentacijom, energetska
strojarskom i mrežnom infrastrukturom
Slavonska avenija 6/VIII., 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4917-200

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju
i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci
Ivana Z. Dijankovečkog 18
48260- KRIŽEVCI

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno: 07-09-2012		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
2137-350-05/11-02/127	06/2	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
21	2	—

Vaš znak
Naš znak
Telefon
Datum
Nastavno na

KLASA:UP-I-350-05/11-02/127 Ur.br.2137/1-06/205-12-20
T45-518952/12
01 4918658
30.08.12.

**Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže na području grada Križevaca-
cjelina 1 (na dijelu područja grada Križevci, naselja Karane, Cubinec, Bukovja
Križevačkog, Đurđić, Novi Đurđić i Poljane Križevačke).**
Investitor: KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Križevci, D.Grdenića 7.
- TK kapaciteti : Uvjeti zaštite

Temeljem Vašeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni Idejni projekt TD 2630/1
izdajemo Vam slijedeće uvjete:

- U interesu zaštite naše infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije TK kapaciteta (trasa podzemnih TK kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih TK kapaciteta mogu se dobiti uvidom na terenu.
- Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih TK kapaciteta, putem narudžbenice na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005, ili tel: 08009000.
- Primijeniti pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09 i 39/11).
- Ukoliko TK kapaciteti budu ugroženi predmetnim zahvatom, investitor je dužan izraditi projekt zaštite postojećih TK kapaciteta, a sve u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, članak 26., »Narodne novine«, br. 90/11, te Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09 i 39/11), na isti je potrebno ishoditi

Adresa
Kontakti

Hrvatski Telekom d.d.
Savska cesta 32, 10 000 Zagreb
telefon: +385 1 491-1000; faks: +385 1 491-1011;
internet: www.ht.hr

Poslovna banka
Nadzorni odbor
Uprava
Registar trgovačkih
društava

2360000-1101319875 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560
G. Kerknoff – predsjednik
I. Mudrić – predsjednik, D. Dogan, B. Poldrugač, B. Skaramuča, I. Jolić Šimovčić, J. Buse
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;
temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;
nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

Datum 30.08.12.
Za UO Križevci
Strana 2.

suglasnost Hrvatskog Telekoma d.d. Projekt zaštite treba sadržavati dokaze o poštivanju propisa, kroz situaciju, shemu, tehnički opis i troškovnik. Adresa za dostavu je : Hrvatski Telekom d.d. Radna jedinica za upravljanje ugovornim odnosima tehničke infrastrukture, Slavonska avenija 6/VIII, Zagreb.

- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno TK kabela ne smije se vršiti bez našeg odobrenja. Za svako izmicanje TK kapaciteta potrebno je izraditi i projekt izmicanja i dostaviti ga na suglasnost .

- Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja TK kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.


- Troškovi iskolčenja, zaštite, izmještanja, kao i moguće štete na TK kapacitetima terete investitora (članak 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama „Narodne novine“, br. 90/11.).

- Oštećenje TK kapaciteta iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, „Narodne novine“, br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

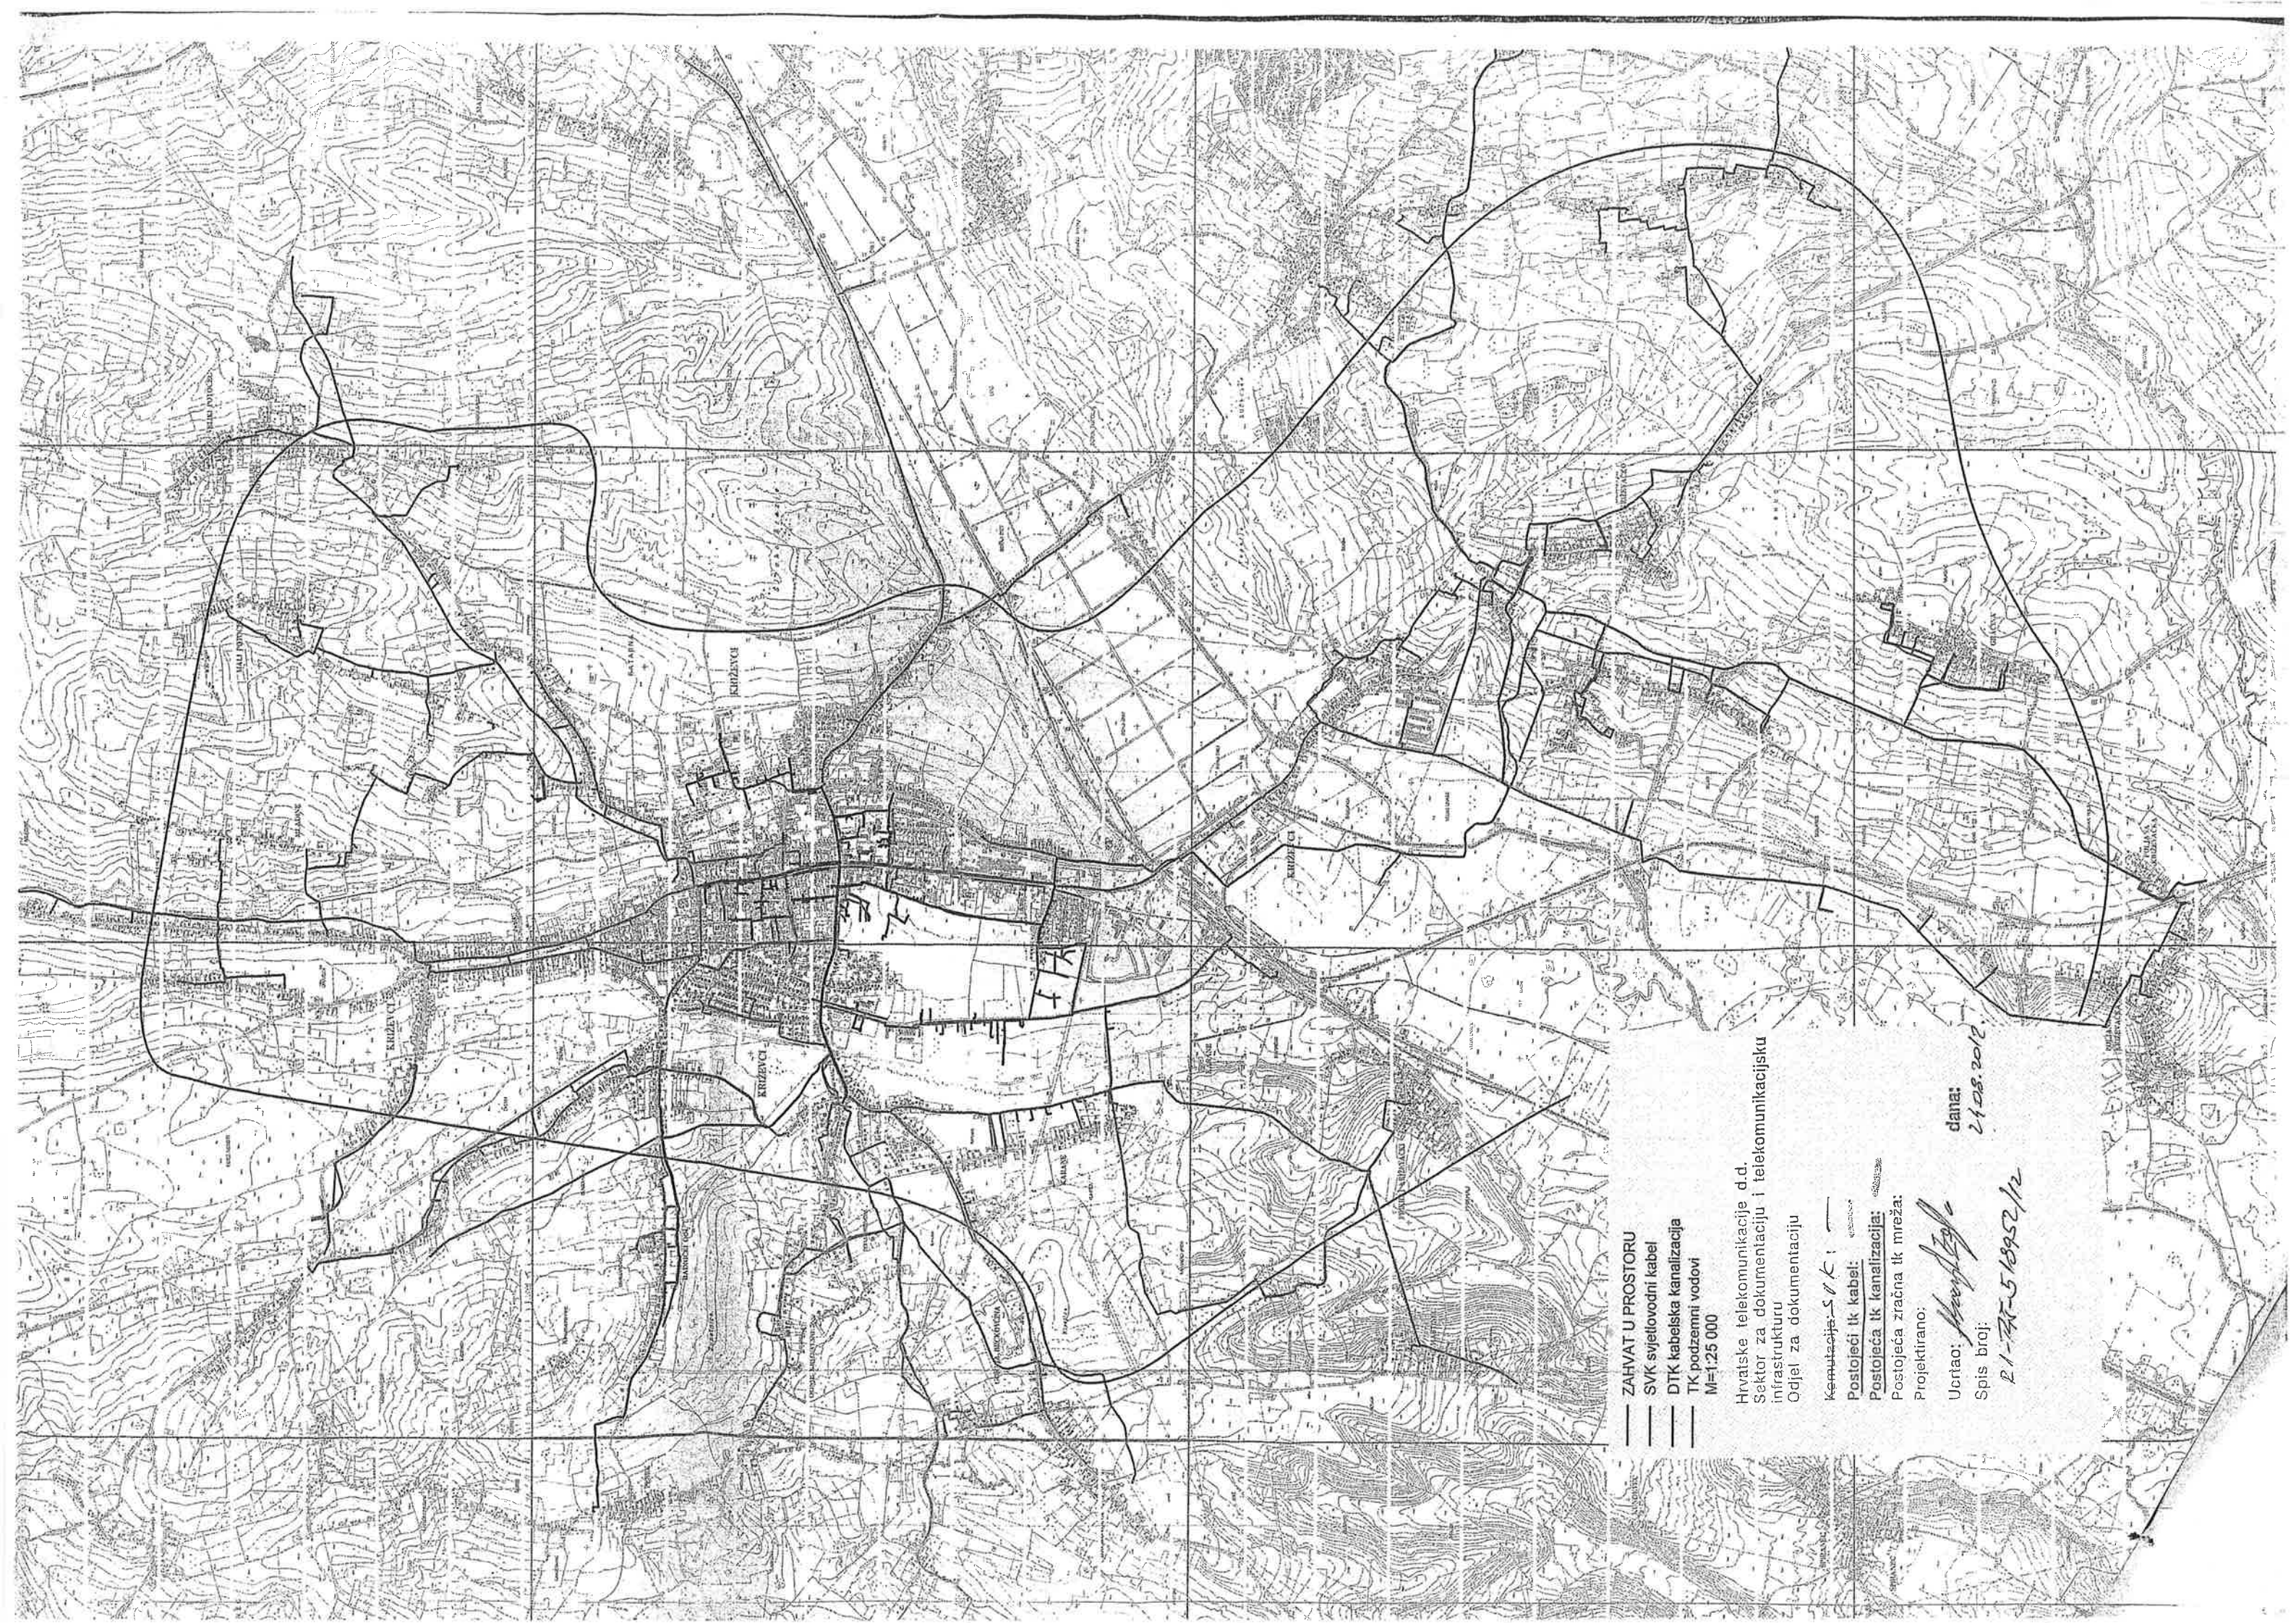
S poštovanjem,




Direktor Odjela za upravljanje dokumentacijom,
energetsko strojarstvom i mrežnom infrastrukturom:
Milan Gjuranic, dipl. ing. el. T4j

Prilog:

- situacija TK kapaciteta x 1
- Idejni projekt

- 
- ZAHVAT U PROSTORU
— SVK svjetlovodni kabel
— DTK kabelska kanalizacija
— TK podzemni vodovi
M=1:25 000

Hrvatske telekomunikacije d.d.
Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku
infrastrukturu
Odjel za dokumentaciju

Komutacija SVK: —

Postojeći tk kabeli: —

Postojeća tk kanalizacija: —

Postojeća zračna tk mreža: —

Projektirano: —

Uradio: *Marko Stojan*

Spis broj:

dana: 24.08.2012.

E1-37-518952/12



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-02/12-01/15
URBROJ: 2137/1-06/08-12-2
Koprivnica, 20. ožujak 2012.

Republika Hrvatska	
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,	
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima	
Primljeno:	22-03-2012
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uredžbeni broj	Pril. Vrij.
7	1 -

UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU
I ZAŠTITU OKOLIŠA
- ISPOSTAVA KRIŽEVCI -

PREDMET: Uvid u Idejni projekt u postupku ishođenja lokacijske dozvole za zahvat -
Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području
„Grupni vodovod Križevci“, cjelina 1, vodoopskrbna mreža područja Grada Križevaca
investitora Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci
- izdavanje posebnih uvjeta zaštite prirode i okoliša

Po uvidu u priloženu dokumentaciju Idejnog projekta 2630/1 (ZOP 2630/1), izrađenog od Dippold & Gerold, HIDROPROJEKT 91 d.o.o. za projektiranje, Zagreb, od listopada 2011. godine, utvrđujemo slijedeće posebne uvjete zaštite prirode i okoliša:

- za vrijeme izvođenja radova spriječiti svako onečišćenje tla, podzemnih i površinskih voda od utjecaja onečišćujućih tvari koje mogu nastati nepravilnom uporabom ili primjenom neispravne građevinske i druge mehanizacije (istjecanje motornih i hidrauličnih ulja, nafte, benzina i dr.);
- tijekom i po završetku svih građevinskih radova nositelj zahvata je dužan djelovati tako da u najmanjoj mjeri oštećuje prirodna područja, a po završetku zahvata dužan je u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili približiti stanje onom prije njegovog izvođenja;
- sve planirane nadzemne građevine potrebno je bojom i izborom materijala prilagoditi ambijentalnim karakteristikama područja u kojem se gradi;
- nastali otpad treba razvrstati po vrstama i predati ovlaštenim skupljačima i/ili obrađivačima otpada;
- radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, koliko je to moguće, potrebno je očuvati rubna staništa živica, pojedinačnih stabala i njihovih skupina eventualno smještenih na potezu izvođenja radova.

Područje zahvata nalazi se izvan obuhvata proglašene Ekološke mreže RH te nije potrebno provesti postupak Prethodne ocjene zahvata za ekološku mrežu.

Investitor odnosno projektant je dužan primjenjivati sve zakone koji propisuju zaštitu prirode i okoliša, zraka, voda, Zakon o otpadu i druge vezane propise te je nositelj zahvata odgovoran za sve eventualne akcidentne situacije nastale u svim fazama pripreme, izvođenja zahvata i sanacije terena nakon dovršetka radova.

S poštovanjem,



Pročelnik :
Dražen Kozjak, dipl.ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Uprva za sanitarnu inspekciju
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju
Ispostava Križevci

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-00/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	19-03-2012	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
350-05/11-02/10	06/2	
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.
6	1	—

Klasa: 540- 02 / 12 - 03 / 618
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-12-02.

Križevci, 15. 03. 2012.

Viši sanitarni inspektor, Ministarstva zdravlja, Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju, Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci, rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, Drage Grdenića kbr. 7., od 13. 03. 2012 godine, na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88 / 2010.), a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj: 76 / 2007, 38/09, 55/11 i 90/11), utvrđuje slijedeće

SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKJE UVJET
za rekonstrukciju vodoopskrbne mreže podsustava cjeline1. „Grupni vodovod Križevci „

1. Lokacija buduće građevine biti će na kat. česticama navedenih u Idejnom projektu na stranicama 34. do 36.
2. Uvidom u Idejni projekt građenja predmetne građevine koji je dostavljen uz zahtjeva podnositelja, broj: 2630 /1, a koji je izrađen po ovlaštenoj pravnoj osobi Dippold § Gerold HIDROPROJEKT 91. d.o.o. Brezovica, Desprimska kbr. 8., utvrđeno je da lokacija buduće građevine ispunjava sanitarno – tehničke uvjete .
2. Vodovodne cijevi koje se ugrađuju u građevinu (razvodnu vodoopskrbnu mrežu podsustava cjeline 1. „ GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI „ moraju zadovoljavati uvjete zdravstvene ispravnosti određene čl.3. Zakona o predmetima opće uporabe (Narodne novine broj: 85/2006,75/09 i 43/10) – veza provedba odredbi Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne novine broj: 125/09) – Pitka voda se po čl. 3. Zakona o hrani (N.N. br: 46 /2007) smatra hranom .
3. Vodovodne cjevi moraju se ukopati u zemljenu zastor najmanje dubine tolike da se onemoguću smrzavanja vode u njima (ne manje od 80.cm). Vodovodne cijevi za pitku vodu moraju se ugraditi iznad kanalizacijskih cijevi (ukoliko se križaju sa njima) najmanje 80.cm. Prelazi preko potoka moraju se sigurnosno izvesti tako da vanjski čimbenici ne utječu na funkcionalnost sustava glede osiguranja pitke vode od slučajnog ili namjenog onečišćenja sukladno čl. 30. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine broj: 47/2008)
4. Sustav mora biti vodonepropustan i za to investitor mora posjedovati dokaze prije uporabe građevine .
5. Građevina (vodovodne cijevi) se prije uporabe mora dobro isprati pitkom vodom , vodu u sustavu dezinficirati i ovu činjeicu unijeti u građevinski dnevnik , te prije uporabe od zato ovlaštene pravne osobe pribaviti dokaze (analize) da je voda u sustavu zdravstveno ispravna .

DOSTAVITI

- Podnosiocu zahtjeva X2.
2. Pismohrana – o v d j e



HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za
srednju i donju Savu
Zagreb, Ul. grada Vukovara 220

Klasa : UP/I^o-325-01/11-07/0006803
Ur.broj : 374-3107-1-11-2
Zagreb, 28. studenoga, 2011.

Republika Hrvatska	
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	
2137/1-09/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostava u Križevcima	
Primljeno: 30. 11. 2011.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uredbeni broj	Pril. Vrij.
	06/2
	1 -

05.12.2011.
B. M. M. K. K. K.
JACARIC
Dina
20. 02. 2012.
Jus

PREDMET : Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci „
cjelina 1 vodoopskrbna mreža područja Grada Križevaca
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, na temelju članka 143. Zakona o vodama (NN RH broj : 153 / 2009.), i Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH broj : 76 / 2007), te članka 43. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH broj : 90 / 2011), a u povodu zahtjeva KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. Križevci, broj : 1991/2011 od 24. studenoga 2011. godine, radi izdavanja vodopravnih uvjeta za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole, nakon pregleda dostavljene tehničke dokumentacije izdaju sljedeće :

VODOPRAVNE UVJETE

za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole

za izradu glavnog projekta za zahvat u prostoru za : **Cjelina 1, vodoopskrbna mreža područja Grada Križevaca**

Vodopravni uvjeti susljedeći :

PROJEKTIRANJE

1. Glavni projekt za objekat Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci „ cjelina 1, vodoopskrbna mreža područja Grada Križevaca mora biti u svemu izrađen u skladu s Tehničkim rješenjem za izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području Križevaca, a na osnovama koncepcije i studija :
 - a. Grupni vodovod Križevci – Integralna studija vodoopskrbe („Hidroekspert“ Zagreb iz 1994. godine)
 - b. Studija koncepcije razvoja vodoopskrbe na području Koprivničko – križevačke županije („ Dippold & Gerold – Hidroprojekt 91 „ Zagreb iz 1995. godine)
 - c. Novelacija Studije koncepcije razvitka vodopskrbnog sustavana području Koprivničko – križevačke županije („ Dippold & Gerold – Hidroprojekt 91 „ Zagreb iz 2004. godine)
 - d. Vodoopskrbni sustav Koprivničko -- križevačke županije („ Dippold & Gerold – Hidroprojekt 91 „ Zagreb iz 2009. godine)Tehničko rješenje je prihvaćeno u Hrvatskim vodama, a projekti će biti prijavljeni prema EU fondovima .
2. Glavni projekt treba sadržavati preglednu situaciju postojećeg stanja područja u pogodnom mjerilu (1 : 25000) sa ucertanim predmetnim vodoopskrbnim objektom, s elemntima uklapanja i načinom povezivanja na postojeći odnosno planirani sustav vodoopskrbe. U ovu situaciju treba ucertati sve vodne, prometne i druge objekte koji na predmetnom području postoje, koji se grade ili rekonstruiraju, koji se predviđaju graditi u budućnosti, a od značaja su za vodnogospodarske interese.
3. Glavni projekt vodoopskrbnih cjevovoda pored uobičajenih priloga sa vodnogospodarskog stajališta treba sadržavati sljedeće :

- a. Uzdužne i poprečne profile sa označenom stacionažom iz kojih je vidljiv položaj trase u odnosu na vodne građevine, način prijelaza preko vodotoka ili kanala te karakteristične poprečne profile.
 - b. Detalje priključka predmetnog cjevovoda na postojeće i planirane cjevovode.
 - c. Detaljne situacije dijelova trase cjevovoda (u mjerilu 1 : 1000 ili 1 : 5000) s označenom stacionažom, gdje je ona u neposrednom dodiru s vodnom građevinom, iz kojih je vidljiva dispozicija cjevovoda u odnosu na karakteristične točke vodnih građevina. Na svim prijelazima cjevovoda ispod vodotoka ili kanala potrebno je izraditi detalj prijelaza (u mjerilu 1 : 50 ili 1 : 100) s geodetskom snimkom vodotoka i okolnog terena, te visinama danim u apsolutnim vrijednostima.
 - d. **Hidraulički proračun sukladan je Tehničkom rješenju iz točke 1. ovih vodopravnih uvjeta.**
4. Detalji križanja cjevovoda s vodotocima ili kanalima moraju biti posebno i detaljno razrađeni, u skladu sa sljedećim smjernicama :
- a. Projektant je dužan svaki prijelaz preko vodotoka ili kanala uskladiti sa postojećim ili projektiranim vodoprivrednim rješenjem, a u suradnji sa Vodnogospodarskom ispostavom za mali sliv „ Česma – Glogovnica “ Bjelovar i to nakon geodetski snimljenog stanja poprečnog profila vodotoka s okolnim terenom na mjestu prijelaza. O tome je potrebno sastaviti i supotpisati Zabilješku koja se prilaže uz Glavni projekt.
 - b. Na prijelazu ispod vodotoka odnosno kanala dubina ukapanja mora biti takva da gornji rub zaštitnog cjevovoda kroz koji se polaže predmetni magistralni cjevovod bude min. 1,5 m ispod dna nereguliranog vodotoka odnosno 1,0 m ispod dna reguliranog vodotoka ili definiranog poprečnog presjeka. potrebno je razraditi tehnologiju polaganja cjevovoda, ali tako da ne dođe do smetnje protoke (mora se osigurati tečenje najmanje biološkog minimuma), erozije dna i obale, onečišćenja površinskih i podzemnih voda te okoliša.
 - c. Cjevovod ispod vodotoka treba položiti na propisanoj dubini horizontalno u dužini jednakoj širini dna vodotoka i projekciji najmanje polovine dužine pokosa vodotoka sa obje strane srednjeg profila. Spoj cjevovoda ispod vodotoka sa cjevovodom položenim na nominalnoj dubini izvesti na udaljenosti minimalno 6,0 m od obale vodotoka.
 - d. Svaki prijelaz ispod vodotoka ili kanala mora se jasno označiti čvrstim oznakama s time da oznake ne budu bliže od 6,0 m od obale vodotoka.
 - e. Ukoliko se polaganje cjevovoda u zaštitnoj koloni izvodi prijekopom vodotoka tada se zatrpavanje izvodi materijalom iz iskopa s prethodnim polaganjem obilježavajuće trake plave boje s natpisom „ vodovod „ .Nakon završetka radova dno i pokose vodotoka ili kanala dovesti u probitno stanje.
5. Pri paralelnom vođenju trase cjevovoda sa vodotokom, treba imati u vidu da trasa može prolaziti samo van vodnogospodarskog objekta (vodotoka odnosno kanala), odnosno ne smije biti položena bliže od 10,0 m (iznimno na mikrolokacijama 6,0 m) od ruba vodnogospodarskih objekata (obale) odnosno 20,0 m od ruba nožice nasipa. Ukoliko se trasa cjevovoda vodi duž prometnice izgrađene paralelno vodotoku ili kanalu potrebno je istu voditi sa suprotne strane prometnice. U slučaju da trasu cjevovoda zbog terenskih prilika nije moguće voditi u skladu s uvjetima iz ove točke, potrebno je u suradnji s Vodnogospodarskom ispostavom za mali sliv „ Česma – Glogovnica “ Bjelovar, nakon geodetski snimljenog stanja poprečnog profila vodotoka s okolnim terenom, odrediti točan položaj trase cjevovoda, te o tome sastaviti i supotpisati Zabilješku koja se prilaže u Glavni projekt.
- OBVEZE INVESTITORA**
6. Investitor se obvezuje u suglasnosti s Hrvatskim vodama osigurati vodni nadzor pri izvođenju predmetnih radova na dionicama uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje vodnog nadzora potrebno je zatražiti od Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za vodno područje sliva rijeke Save, ulica grada Vukovara 220 Zagreb petnaest (15) dana prije početka radova. Uz zahtjev je potrebno dostaviti izvadak iz glavnog projekta koji se odnosi na tehnički opis,

preglednu i detaljnu situaciju, poprečne i uzdužne presjeke na mjestima gdje se trasa vodi uz i preko vodnogospodarskih objekata.

7. Nadzor prijekopa i polaganja zaštitne kolone na vodotoku ili kanalu obavljati će predstavnik Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv "Česma – Glogovnica" Bjelovar po pozivu izvoditelja radova, koji će svojim upisom u građevinski dnevnik potvrditi pravilno izvođenje.
8. Neovisno o vodnogospodarskom nadzoru investitor odnosno izvoditelj radova je dužan osigurati ovlaštenog inženjera geodezije na sam dan prijekopa, koji će snimiti u apsolutnim kotama sam prijelaz i to predložiti komisiji za tehnički pregled objekta.
9. Investitor odnosno korisnik objekta dužan je projektirati i izraditi i druge objekte ili osiguranja da ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese kod izgradnje ili eksploatacije objekta.
10. Investitor odnosno korisnik objekta odgovoran je za sve štete koje bi mogle nastati po vodnogospodarske interese izgradnjom ili eksploatacijom objekta, te će biti dužan o svom trošku odstraniti uzroke štete, a štete nadoknaditi.
11. Investitor je dužan na tehničkom pregledu objekta predstavniku Hrvatskih voda dostaviti jedan primjerak projektne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehnički opis, situaciju, poprečne presjeke na mjestima gdje se trasa vodi uz vodnogospodarske objekte, te snimak izvedenog stanja u digitalnom obliku (optički medij ; CD ili DVD).
12. U skopu završnog izvješća glavnog nadzornog inženjera mora se nalaziti i dio koji se odnosi na vodnogospodarski dio. Moguće je u završnom izvješću pozvati se samo na upise u građevinski dnevnik vodnog nadzora, ukoliko je bilo sve izvedeno u skladu s vodopravnim uvjetima.

OSTALE ZAKONSKE ODREDNICE

13. Investitor je dužan riješiti imovinsko –pravne odnose za pravo služnosti odnosno građenja na javnom vodnom dobru u skladu s Odlukom Vlade RH (NN RH broj : 89 / 2010. od 19. 07. 2010.) ili sklopiti Ugovor o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN RH broj : 80/ 2011 od 13. 07. 2011.).

Dokaz da ima pravo graditi na katastarskoj čestici u pravnom režimu javnog vodnog dobra u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim upravljaju Hrvatske vode investitor je dužan pribaviti kod potvrde glavnog projekta.

Čestice za koje treba riješiti imovinskopravne odnose su sljedeće :

na dionici D8

- | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------|
| a. potok Vrtlin | kat. čest. br. : 2384 | u k.o. Križevci |
| b. potok Desetine | kat. čest. br. : 14303 | u k.o. Križevci |
| c. potok Biškupica | kat. čest. br. : 14260 | u k.o. Križevci |

na dionici D9

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------|
| d. potok Koruška | kat. čest. br. : 2380/1 | u k.o. Križevci |
| e. nasip p. Koruška | kat. čest. br. : 14640 | u k.o. Križevci |
| f. nasip p. Koruška | kat. čest. br. : 14588 | u k.o. Križevci |
| g. potok Koruška | kat. čest. br. : 8700 | u k.o. Križevci |
| h. nasip p. Koruška | kat. čest. br. : 8701 | u k.o. Križevci |
| i. potok Koruška | kat. čest. br. : 14584 | u k.o. Križevci |

na dionici D11

- | | | |
|----------|----------------------|-----------------|
| j. kanal | kat.čest. br. : 1778 | u k.o. Križevci |
|----------|----------------------|-----------------|

14. Vodopravni uvjeti važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole.
15. Vodopravni uvjeti mogu se mijenjati kada se prema propisima o prostornom uređenju i gradnji mijenja lokacijska dozvola.

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

16. Potvrda glavnog projekta odvija se sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN RH broj : 76 / 2007.) članka 223. odnosno 225.

17. Vodopravna suglasnost se ne izdaje, ali sukladno članku 11. stavak 3. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN RH broj : 78 / 2010.) investitor može zatražiti mišljenje o usklađenosti glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima.

GRAĐENJE GRAĐEVINE

18. Građenju "**Grupnog vodovoda Križevci ,, cjelina 1, vodopskrbna mreža Grada Križevaca**" može se pristupiti na temelju potvrđenog glavnog projekta. članak 209. Zakona o prostornom uređenju i gradnji NN RH broj : 76 / 2007.)

OBRASLOŽENJE

Uz zahtjev je priložena sljedeća tehnička dokumentacija :

Idejni projekt broj : 2630/1 iz listopada 2011. godine za izdavanje lokacijske dozvole izrađen u Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o. za projektiranje i potpisan po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Davoru Štrbencu, dipl.inž.građ. s brojem ovlaštenja G 1487.

Broj dokumentacije : Zajednička oznaka projekta : 2630/1, broj projekta i mape : 2630/1.

Investitor gradnje je : KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Križevci,
Drage Grdenića 7 48 260 Križevci

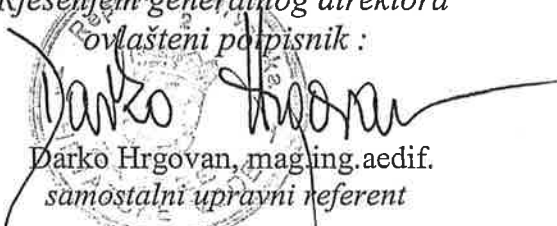
Investior je uz zahtjev i Idejni projekt dostavio i Potvrdu o izvršenoj transakciji u korist državnog proračuna na iznos od 320,00 kn. Uplata izvršena 24.11.2011. putem elektronskog bankarstva Zagrebačke banke.

Uputa o pravnom lijeku :

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Upravi za gospodarenje vodama, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu. Žalbu je ovlaštena izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravnih uvjeta. Uz žalbu potrebno je priložiti 50,00 kn upravne pristojbe u upravnim biljezima, a sukladno Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama. Žalba s biljezima se predaje neposredno ili šalje preporučeno putem pošte.

Privitak : Idejno rješenje1x

Rješenjem generalnog direktora
ovlašteni potpisnik :


Darko Hrgovan, mag.ing.aedif.
samostalni upravni referent

Dostaviti:

1. KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.,
Drage Grdenića 7
48 260 Križevci 2x

Obavijestiti :

1. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
Uprava za gospodarenje vodama 3x
2. Služba korištenja voda , ovdje
3. Hrvatske vode Zagreb, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv " Česma - Glogovnica" Bjelovar
4. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
Gradnju i zaštitu okoliša
48260 Križevci

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Izpostava u Križevcima

Primijeno: 17-05-2012		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
2137/1-350-05/11-02/127	06/2	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
16	1	-

Zagreb, 27.04.2012.
Klasa: PL-12/2034/DM
Ur.broj: N/IK1-12-3

Predmet: Suglasnost

Na osnovi Vašeg poziva na uvid u glavni projekt KLASA: UP/I-361-05/11-02/127, URBROJ: 2137/1-06/205-12-10, od 24.04.2012., po predmetu Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, cjelina 1, vodoopskrbna mreža područja Grada Križevaca, te uvida u Idejni projekt Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, cjelina 1, vodoopskrbna mreža područja Grada Križevaca, Zajednička oznaka projekta 2630/1, a u skladu sa člankom 82. Zakona o gradnji (NN175/03, 100/04), izdajemo Vam:

SUGLASNOST

na predmetni zahvat **bez posebnih uvjeta gradnje** jer na području zahvata nema građevina i instalacija u vlasništvu trgovačkog društva PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a.

v.d. Direktorica Sektora korporativnog upravljanja

PLINACRO
d.o.o. Zagreb
Marija Čavlović, dipl.iur.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva, ovdje

PLINACRO D.O.O., SAVSKA 88A • 10 000 ZAGREB • HRVATSKA
(TEL) +385 1 6301777 • (FAX) +385 1 6301724
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU
POD MBS: 080304171; OIB 69401829750;
ŽIRO-RAČUN KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D. BROJ: 2340009-1100225794
UPRAVA: MLADEN ANTUNOVIĆ, ZORAN KOPIĆ, RATIMIR OREŠKOVIĆ, DRAŽEN KOVAČ,
RADOVAN CVEK
PLINACRO@PLINACRO.HR



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Klasa: 612-08/12-05/0263
Ur.broj: 532-04-05/4-12-02
Bjelovar, 29. svibnja 2012.

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
KRIŽEVCI
Izdano dana: 12.06.2012
Izdobni broj: 1235/2012

R.Č.
K.D.

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno: 12.06.2012		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
2192-30-03/11-02/127	06/2	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
19	1	—

Grad Križevci
Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
48260 Križevci

PREDMET: - Stručno mišljenje
- Grad Križevci, izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, cjelina 1., vodoopskrbna mreža na području grada Križevaca
- Investitor : Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

VEZA : Vaša klasa: 363-03/12-03/10, Ur.broj:2137/02-02/3-12-1 od 23. svibnja 2012. godine

Na temelju zahtjeva Grada Križevaca, Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti, Križevci, Konzervatorski odjel u Bjelovaru daje stručno mišljenje za zahvat u prostoru, izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, cjelina 1, vodoopskrbna mreža područja Grada Križevaca, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloženim zahvatom u prostoru prema izmjenjenom idejnom projektu izrađenim od strane tvrtke Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, zajednička oznaka projekta 2630/1, broj projekta i broj mape 2630/1 iz listopada 2011. godine
2. Investitor je dužan tijekom izvođenja zemljanih radova osigurati provođenje stalnog arheološkog nadzora, a po potrebi sondažna ili sustavna arheološka istraživanja. Troškove arheološkog nadzora snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provođenje.
3. Stalni arheološki nadzor dužan je nadzor provoditi u skladu s čl. 45. i 46. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11)
4. Ako se pri izvođenju radova naiđe na arheološke nalaze ili nalazište, temeljem članka 45. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara izvođač radova dužan je odmah iste prekinuti, te o nalazu obavijestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture. Također, izvođač je dužan pridržavati se i svih drugih odredbi koje proizlaze iz članka 45. i 46. navedenog zakona.

SASTAVIO:
Krešimir Karlo, dipl. arheolog

viši stručni savjetnik-konzervator



PO OVLASTENJU MINISTRICE
PROČELNIK:

Milan Pezelj, d.i.a.

**SEKTOR ZA ODRŽAVANJE
ISPOSTAVA VARAŽDIN**

Kralja Petra Krešimira IV-25

Klasa: 340-09/12-08/101

Ur.broj: 345-557.01-387-12-3

Varaždin, 07.05.2012.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vončinina 3, Ispostava Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV, 25, na temelju čl. 55. Zakona o javnim cestama (NN 84/11), sudjelujući u postupku izdavanja lokacijske dozvole povodom zahtjeva Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, Klasa: UP-I-350-05/11-02/127, utvrđuju:

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se posebni uvjeti građenja za izgradnju sekundarne vodoopskrbne mreže Grada Križevaca – cjelina 1, unutar zaštitnog pojasa i cestovnog zemljišta državnih cesta D22 i D41, za investitora Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, D. Grdenića 7.
2. Posebni uvjeti su:
 - 2.1. Cjevodovod treba položiti van cestovnog zemljišta državne ceste (cestovno zemljište definirano je čl. 4. Zakona o javnim cestama NN 84/11).
 - 2.2. Na dionicama gdje se uvjetovana udaljenost ne može postići zbog objekata ili postojećih instalacija iste se mogu projektirati bliže kolniku ceste uz regulacionu liniju privatnih parcela.
 - 2.3. Sve prijelaze ispod asfaltiranih prometnica i autobusnih stajališta izvesti isključivo horizontalnim bušenjem trupa ceste okomito na os iste, na minimalnoj dubini od 1,5 m od kote nivelete prometnice i minimalno 0,80 m od kote nivelete dna cestovnog jarka. Bušenjem postaviti zaštitnu cijev u cijeloj širini cestovnog zemljišta.
 - 2.4. Ne dozvoljava se polaganje cjevodovoda u kolniku državne ceste te na cestovne objekte (mostove, propuste, potporne zidove, cestovni jarak).
 - 2.5. U slučaju pod 2.2. investitor je dužan u skladu s člankom 25. Zakona o javnim cestama (NN 180/04), te čl. 3., 8. i 9. Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta regulirati odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o. na adresi: HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za financijske i ekonomske poslove, Odjel za komercijalno gospodarenje cestovnim zemljištem i upravljanje imovinom, Grupa za gospodarenje cestovnim zemljištem, Zagreb, Kačićeva 20. Za pokretanje postupka za sklapanje ugovora potrebno je dostaviti:
 - a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora. Zahtjev treba sadržavati:
 - točne podatke o lokaciji – naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska stacionaža, strana ceste i broj katastarske čestice/čestica na kojoj/kojima se osniva pravo služnosti, izračun tražene površine (točka h),
 - ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj, ime kontakt osobe,
 - OIB i broj žiroračuna za pravne osobe, odnosno OIB za fizičke osobe.
 - b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoć za potpis ugovora).
 - c) Rješenje o upisu u sudski registar pravne osobe.
 - d) Popunjen obrazac BON-2.

- e) *Potvrda Središnjeg klirinškog depozitnog društva (po potrebi).*
- f) *Fotokopija posebnih uvjeta ili suglasnosti izdanih od nadležne Ispostave Hrvatskih cesta d.o.o. (ne starija od dvije godine).*
- g) *Kopija katastarskog plana s označenom katastarskom česticom odnosno katastarskim česticama ceste na kojoj/kojima se osniva pravo služnosti, te pripadajući z.k. izvadak za svaku katastarsku česticu pojedinačno.*

Izračun tražene površine za korištenje cestovnog zemljišta odnosno prava služnosti (duljina x širina) izražen u m², ovjeren od strane ovlaštenog geodeta ili ovlaštenog projektanta za svaku kat. česticu pojedinačno. Izračun tražene površine navesti u zahtjevu iz točke „a“ ovog pregleda dokumentacije.

- 2.6. *Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi detalj zaštite rova i građevinskih objekata u zoni zahvata polaganja predmetne instalacije.*
- 2.7. *Zadane udaljenosti za cjevodovod potrebno je uskladiti sa položajem postojećih instalacija uz državnu cestu.*
- 2.8. *Uvjete i suglasnosti za polaganje vodovoda u zoni već postavljene instalacije kao i troškove eventualnog izmještanja ili zaštite tih instalacija u zoni zahvata, podnositelj zahtjeva dužan je regulirati sa vlasnikom instalacije.*
- 2.9. *Izmještanje ili zaštitu instalacija nije moguće vršiti na način da se oštećuje kolnik i trup državne ceste.*
- 2.10. *Izgradnja vodovoda u cestovnom zemljištu dozvoljava se uz uvjet da vlasnik instalacija ili subjekt koji će upravljati izgrađenim cjevovodom u slučaju buduće rekonstrukcije ceste ili pojačanog održavanja ceste, ukoliko će to biti potrebno, izmakne ili zaštiti cjevovod o svom trošku.*
- 2.11. *U slučaju pod 2.2. i 2.3. projekat treba sadržavati:*
 - a) *prikaz dionica podzemnog vodovoda u cestovnom zemljištu (cestovna stacionaža, poprečni profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavljanja vodova), detalj prelaza ispod državne ceste,*
 - b) *način izvođenja radova, mjere zaštite ceste i način sanacije iskopanog rova,*
 - c) *elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova,*
 - d) *tabelarni prikaz dužine postavljanja instalacija u cestovno zemljište.*
- 2.12. *Za polaganje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o., kao i za prijelaze instalacija preko istih potrebno je ishoditi uvjete kod subjekta koji upravljaju predmetnim javnim cestama.*
- 2.13. *Sve štete na državnoj cesti i cestovnom zemljištu, štete na privatnim objektima, kao i štete-trećim osobama prouzročene polaganjem cjevodovoda snosi investitor izgradnje instalacije.*
- 3. *Na osnovu potvrđene projektne dokumentacije da je ista u skladu s izdanim posebnim uvjetima građenja može se zatražiti izdavanje građevne dozvole kod nadležnog organa.*
- 4. *Prije početka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi suglasnost za gradnju objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta građenja.*
 - 4.1. *Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:*
 - a) *terminski plan izvođenja radova i podatke o izvođaču*
 - b) *dokaz o reguliranim odnosima sa Hrvatskim cestama d.o.o. iz točke 2.5. ovih uvjeta*
 - c) *elaborat regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova*
 - d) *dostaviti podatke o nadzoru nad izvođenjem radova*
 - e) *ovjerenu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz točke 2.10 i 2.13. ovih posebnih uvjeta građenja*

5. Po izgradnji objekta koji je predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama d.o.o. Ispostava Varaždin, geodetske snimke instalacija položenih u cestovno zemljište sa ucrtanim rubom asfalta i stacionažom prometnice.
6. Uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik dužan je zatražiti nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta.

Dostaviti:

1. Podnosilac zahtjeva,
2. HC Zagreb
3. Arhiva



Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić – predsjednik; mr. sc. Marija Vekić – član; Ivan Ištók, dipl. ing. šum. – član • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Žiro račun broj: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • Telefon: 01/4804 111 • Telefaks: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-12-1519/03

Zagreb, 05. travnja 2012. godine

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno: 13-04-2012		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
350-05/11-02/127	06/2	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
9	1	—

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18
48 260 Križevci

Predmet: Posebni uvjeti građenja sekundarne vodoopskrbne mreže
Grada Križevaca – cjelina 1

Temeljem vašeg poziva (Klasa:UP/I-350-05/11-02/127;Ur.broj:2137/1-06/205-12-3 od 09. ožujka 2012. godine), na uvid u idejni projekt radi izdavanja posebnih uvjeta građenja, vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, a u svrhu ishoda lokacijske dozvole, obavještavamo vas slijedeće:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i očevidom na terenu utvrdili smo da se predmetna gradnja planira na kč.br. 8715 i 8729, k.o. Križevci koje su obuhvaćene g.j. "Križevačke prigorske šume", odsjek 2b, kojim gospodare Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Šumarija Križevci.

U šumi i/ili na šumskom zemljištu može se graditi samo šumska infrastruktura i/ili građevine koje su planirane dokumentom prostornog uređenja.

Uz gore navedeno tj. usklađenost predmetnog zahvata s dokumentima prostornog uređenja, sukladno čl. 37. Zakonu o šumama, investitor je dužan ispuniti i slijedeće:

Posebne uvjete građenja

1. U području gradnje vidljivo obilježiti granice zahvata koji se izvodi na šumi i šumskom zemljištu prema projektnoj dokumentaciji.
2. Imovinskopravne odnose riješiti s vlasnikom.
3. O početku radova pismeno obavijestiti nadležnu Šumariju Križevci, najmanje 8 dana ranije.
4. Uspostaviti suradnju i nadzor između predstavnika HŠ d.o.o., izvođača radova i investitora, kako bi se spriječile i smanjile štete na šumi i šumskom zemljištu.
5. Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje smeća i ispuštanje otpadnog ulja na šumsko zemljište i u šumu.


6. Susjedno šumsko zemljište nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju.
7. Tijekom izvođenja radova zabranjuje se bilo kakva sječa i oštećivanje stabala.
8. Za vrijeme izvođenja radova potrebno je nadležnoj Šumariji Križevci omogućiti nesmetano gospodarenje okolnom šumom.
9. Tijekom izvođenja radova potrebno se pridržavati mjera zaštite od požara.
10. Sve eventualne štete nastale na susjednoj šumi i šumskom zemljištu kao posljedica izgradnje, investitor je dužan sanirati, a štetu nadoknaditi HŠ d.o.o.
11. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci.

Napomena:

Temeljem čl. 208. Zakona o prostornom uređenju i gradnji suglasnost na glavni projekt i obavljanje tehničkih pregleda potrebno je zatražiti od Uprave šuma Podružnica Koprivnica.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave HŠ d.o.o.



Dostaviti:

1. Uprava šuma Podružnica Koprivnica
2. Šumarija Križevci
3. Služba za ekologiju
4. Pismohrana

KLASA: 361-03/12-01/1144
URBROJ: 376-10/KT-12-2 (JŠ)
Zagreb, 12. ožujak 2012. god.

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Prilmljeno: 15-03-2012		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
350-05/11-02/127	06/2	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
4	2	-

Republika Hrvatska
Koprivničko - Križevačka županija
Ispostava Križevci
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
I.Z. Dijakovečkog 18/I
48260 Križevci

PREDMET: UVJETI GRADNJE

Investitor: "KOMUNALNO PODUZEĆE" d.o.o., KRIŽEVCI

Građevina: SEKUNDARNA VODOOPSKRBNNA MREŽA GRADA KRIŽEVACA –
CJELINA 1

Lokacija: NASELJA KARANE, CUBINEC, BUKOVJE KRIŽEVAČKO, ĐURĐIC, NOVI
ĐURĐIC I POLJANE KRIŽEVAČKE

Veza: Vaš dopis KLASA: UP/I-350-05/11-02/127, UR.BR.:2137/1-06/205-12-3, od 09.
ožujka2012.

Temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno vođenje, križanje i približavanje postojećim elektroničkim komunikacijskim (EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine ("Narodne novine" br. 42/09 i 39/11). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08 i 90/11). Stoga je dužan od operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih (EK) usluga putem EK vodova (popis u prilogu) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU
I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
ZAGREB, Jurišićeva 13
3

RAVNATELJ

dr. sc. Dražen Lučić

Dostaviti: Naslovu preporučeno

Prilog:

- Idejno rješenje za lokacijsku dozvolu
- Popis operatora

**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

1	B. NET HRVATSKA d.o.o.	Avenija Dubrovnik 16	10000 Zagreb	t: 65 66 160 091 6566 160 f: 65 96 530	inf@bnet.hr
2	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Av. Dubrovnik 26	10000 Zagreb	098 387277	Nada Pašalić nada.pasalic@t.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	098320991	Mirela Domazet mirela.domazet@t.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Ciotina 17a	51000 Rijeka	098 610610	Milan Matija milan.matija@t.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepina 8b	31000 Osijek	098 467457	Mladen Kuhar mladen.kuhar@t.hr
3	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	Ulica grada Vukovara 269 d	10000 Zagreb	t: 63 27 000 f: 63 27 011	robert.horvat@metronet.hr
4	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Cebini 28, Buzin	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hrzina damir.hrzina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492810	Marijan Vrsalović marijan.vrsalovic@optima- telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Milošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alojz.sajina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jäger 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr

NAPOMENA: Bnet sa svojom mrežom prisutan je u slijedećim županijama:

Grad Zagreb
Zagrebačka županija
Splitско-dalmatinska županija
Zadarska županija
Osječko-baranjska županija
Primorsko-goranska županija

Alko se objekt gradi u županiji koja nije na popisu tada nije potrebno kontaktirati B.NET HRVATSKA d.o.o.



Metronet

Metronet telekomunikacije d.d.
Ulica grada Vukovara 269a
HR - 10000 Zagreb
T + 385 1 6327 000
F + 385 1 6327 011
E info@metronet.hr

Dippold & Gerold Hidroprojekt 91

Desprimska 8

10 257 BREZOVICA (ZAGREB)

Varaždin, 25.02.2013.

PREDMET: POSEBNI UVJETI GRAĐENJA
- izdaju se -

Poštovani,

Prema vašem zahtjevu od 21. veljače 2013. god. kojim tražite posebne uvjete građenja za **izgradnju SEKUNDARNE VODOOPSKRBNJE MREŽE GRADA KRIŽEVACA - CJELINA 1, naselja KARANE, CUBINEC, BUKOVJE KRIŽEVAČKO, ĐURĐIC, NOVI ĐURĐIC i POLJANE KRIŽEVAČKE za investitora KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. iz Križevaca, Drage Grdenića 7**, utvrđuje se sljedeće:

1. U Gradu Križevcima posjedujemo naše optičke kabele koji su provučeni kroz postojeću DTK koja je u posjedu T-COM-a. Trase optičkih kabela prijavljene su i odobrene od strane T-COM-a. Prije početka radova potrebno je da investitor odnosno izvođač radova minimlano 30 dana ranije najavi iste na ured METRONETA u Varaždinu, kako bi se na licu mjesta izvršilo iskolčavanje trase postojećih optičkih kabela. Prilikom paralelnog vođenja i križanja sa postojećim instalacija pridržavati se postojećih zakonskih propisa.
2. Troškove eventualnih oštećenja postojećih optičkih kabela nastalih prilikom izvođenja predmetnih radova, kao i troškove eventualnih izmicanja istih u cijelosti snosi izvođač odnosno investitor predmetnih radova.

Srdačan pozdrav,

Kontakt Metronet telekomunikacije d.d. Regija Sjever, Varaždin, K.Filića 39b
042/658-706

Metronet telekomunikacije d.d.



Poslovna banka: 2340009-1110191822
Privredna banka Zagreb d.d.
OIB: 23269006802; MB: 1942425
Nadzorni odbor: T. Matic – predsjednik,
P. Barišić, M. Čiček, D. Karlić, J. Ponić,
A. Remijak, B. Skegro
Uprava: Z. Lukar – predsjednik,
S. Katinić, D. Rukavina, Z. Vrnoljak
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080523351
Temeljni kapital: 75.062.800,00 kuna
u cijelosti
Ukupni broj dionica: 750.628
Nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna



Zagreb, 22.2.2013.god.

Petar Telisman, struč.spec.ing.aedif
Dippold & Gerold Hidroprojekt 91
10 257 Brezovica(Zagreb), Hrvatska
tel: 01/6515-511
mob: 098/980-4364
fax: 01/6515-510
web: <http://www.dgh91.hr/>

PREDMET: Izjava

Poštovani,

primili smo Vaš dopis vezan za položaj infrastrukture u zoni izgradnje sekundarne vodoopskrbne mreže grada Križevaca – Cjelina 1, naselja Karane, Cubinec, Bukovje Križevačko, Đurđić, Novi Đurđić I Poljane Križevačke.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo položenu svoju infrastrukturu.

S poštovanjem,

B.net
d.o.o.
HRVATSKA 1



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI

**Upravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti**

KLASA: 350-01/11-01/18
URBROJ: 2137/02-02/3-12-6
Križevci, 02.05.2012.

7A GOSP. ZARCOVIC D.

Republika Hrvatska		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Primijeno:	02-05-2012	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
350-05/11-02/12	06/2	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
11	1	—

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci

K R I Ž E V C I

Grad Križevci, Upravni odjel za stambeno komunalne djelatnosti, a povodom zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, KLASA: UP-I-350-05/11-02/127, URBROJ: 2137/1-06/205-12-10, od 24.04.2012., za nerazvrstane ceste daje

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

za građevinu: **IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU "GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI", Cjelina 1, vodoopskrbna mreža područja Grada Križevaca**, koji je obuhvaćen Idejnim projektom za izdavanje lokacijske dozvole ZOP: 2630/1, BROJ PROJEKTA I BROJA MAPE: 2630/1, od listopada 2011. izrađen po projektantu, ovlaštenom inženjeru građevinarstva: Davor Štrbenac, dipl.ing. građ., Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o. Zagreb, Brezovica, Desprimska 8, za investitora "Komunalno poduzeće" d.o.o. Križevci. Ul. Drage Grdenića 7, i to:

1. Vodove položiti van kolnika, bankina, cestovnog jarka nerazvrstanih cesta.
2. Na dionicama gdje radi drugih instalacija, građevinskih objekata i drugih opravdanih tehničkih razloga nije moguće zadovoljiti uvjete iz točke 1., vodove se dozvoljava položiti u cestovnom zemljištu uz stručnu sanaciju i to:
 - 2.1.) Gdje se vodovi **polaze u cestovnom jarku**, trebaju biti položene na dubini minimalno 0,5 m od kote dna cestovnog jarka punog profila, s time da se ne smije narušiti sistem odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvršiti tako da se zasipavanje rova obavi kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije, u slojevima i sabijanjem slojeva do potrebne sabitosti i profiliranjem dna cestovnog jarka na niveletu cestovnog jarka u punom profilu. **Isto se odnosi ako je vod položen min. 1 m od ruba**

asfalta. Ne dozvoljava se postavljanje revizionih okana u cestovne jarke koji bi mogli poremetiti odvodnju oborinskih voda. Obnoviti oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom sa ručnim planiranjem na visinu ruba asfalta.

2.2.) Gdje se vodovi **polaze u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je širine do 3,00 m** trebaju se **položiti u sredinu kolnika** nerazvrstane ceste. Izvršiti obostrano rezanje rova postojećeg asfalta. Sanaciju rova izvršiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanje u slojevima do potrebne zbijenosti $Me \min 80 \text{ MN/m}^2$, postaviti betonsku ploču C16/20 minimalne debljine betona 15 cm, **te asfaltirati širinu rova asfaltom BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugrađeno.** Zatim je potrebno postaviti novi asfaltni habajući sloj **BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugrađeno, preko cjelokupne širine asfaltnog kolnika.** Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu novog habajućeg asfaltnog sloja. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala, kao i postaviti prometne znakove koji su postojali. Zamijeniti, eventualno, oštećene rubnjake ili kanalice, obnoviti oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom sa ručnim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.3.) Gdje se vodovi **polaze u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je širine veće od 3,00 m,** trebaju se **položiti u sredini prometne trake** nerazvrstane ceste. Izvršiti obostrano rezanje rova postojećeg asfalta. Sanaciju rova izvršiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti $Me \min 80 \text{ MN/m}^2$, postaviti betonsku ploču C16/20 minimalne debljine 15 cm. Izvršiti ponovno rezanje, eventualnog oštećenog, ruba rova starog asfalta na ravne pravilne linije. Zatim je potrebno staviti novi **asfalt BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugrađeno,** ako je postojeći asfalt izveden u jednom sloju, odnosno **BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugrađeno i habajući sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugrađeno,** ako je postojeći asfalt izveden od dva sloja. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu asfalta. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala. Zamijeniti, eventualno, oštećene rubnjake ili kanalice, obnoviti oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom, sa ručnim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.4.) Gdje se vodovi **polaze u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je širine do 3,00 m** trebaju se **položiti u sredinu kolnika** nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvršiti zasipavanjem **kamenim materijalom** odgovarajuće kvalitete i granulacije, te sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti $Me \min 80 \text{ MN/m}^2$. Svi poklopci revizionih okana moraju biti u razini sa postojećom niveletom ceste, obnoviti, eventualno, oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu, te vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.5.) Gdje se vodovi polažu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste koji je širina veća od 3,00m trebaju se položiti u sredinu prometne trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvršiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije, te sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti $M_e \min 80 \text{ MN/ m}^2$. Svi poklopci revizijskih okana moraju biti u razini sa postojećom niveletom ceste, obnoviti eventualno oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizijskih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polažu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvršiti zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne zbijenosti. Poklopci revizijskih okana moraju biti u razini sa postojećom niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizijskih okana. ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa puta i okolnog terena.

- 3.** Na dionicama gdje se vodovi smještaju u asfaltni ili makadamski kolnik potrebno je izraditi izvode za buduće priključke objekata.
- 4.** Na mjestima gdje se vodovi vješaju na konstrukciju mostova dozvoljava se ovakav zahvat uz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U slučaju potrebnog zahvata na mostovima investitor je dužan o svom trošku postupiti prema zahtjevima nadležnog tijela.
- 5.** Na mjestima gdje je za vodove potrebno bušenje trupa ceste, min. dubina je 1,50 m od kote nivelete postojećeg kolnika i min. 0,80 m od kote dna cestovnog jarka, a vodove treba položiti u zaštitnu cijev.
- 6.** Projekt treba sadržavati elaborat regulacije prometa prilikom izvođenja radova.
- 7.** Ako bi došlo do, eventualnog, oštećenja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za radove potrebno je izvršiti sanaciju u skladu sa zahtjevom nadležnog tijela.
- 8.** Sve zelene površine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
- 9.** Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.
- 10.** Početak radova investitor je dužan prijaviti Komunalnom redarstvu Grada Križevaca najkasnije 7 dana prije početka radova.
- 11.** Za sve eventualne štete i posljedice osobama i stvarima koje mogu nastati po ovom zahvatu odgovoran je investitor (izvođač).

PROČELNIK

Andelko Nervo, dipl. org. rada

